

LEGENDA SIMBOLI

Simbolo	Descrizione
[Icona]	Armadio concentratore forni-80t
[Icona]	Tabellone in pannello a doppia parete (struttura lato-esterno completa) idonea per pannello di 80x40 o 120x40 con norme UNI 52-28-86
[Icona]	Proiettore per esterni IP65, con corpo lamina a LED 50W - IP65 - 5000 Lumen, installato su palo H=1-3 metri
[Icona]	Telecamera IP67 installata su palo H=1-3 metri
[Icona]	Controllo remoto TVCC con idrogestore digitale
[Icona]	Armadio IP66 per alloggiamento SWITCH BGA (vedi paragrafo)




AREA VIDEOSORVEGLIATA

DI INTERESSE SONO ESSERE SOGGETTI INFORMATI CHE STANO PER ACCEDERE IN UNA ZONA VIDEOSORVEGLIATA. CO ANCHE NEI CASI DI ACQUA E IN OCCASIONE DI SPETTACOLI PUBBLICI (ES. CONCERTI, MANIFESTAZIONI SPORTIVE).

IL SUPPORTO CON L'INFORMAZIONE:

- DEVE ESSERE COLLOCATO PRIMA DEL RAGGIO DI AZIONE DELLA TELECAMERA, NON NELLE SUE IMMEDIATE VICINANZE E NON NECESSARIAMENTE A CONTATTO CON GLI IMPIANTI.
- DEVE AVERE UN FORMAZIO ED UN POSIZIONAMENTO TALE DA ESSERE CHIARAMENTE VISIBLE IN CONDIZIONE DI ILLUMINAZIONE AMBIENTALE, ANCHE QUANDO IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA SA AUTOMATICAMENTE ATTIVATO IN SENSO NOTTURNO.
- PUO' INCLUDERE UN SIMBOLO O UNA SILEZZIOAZIONE DI ESPLIETA E IMMEDIATA COMPENSAZIONE, CEMENTAMENTE IDENTIFICATI AL FINE DI INFORMARE SE LE IMMAGINI SONO STATE VIDEATE O ANCHE REGISTRATE.

GLI APPARECCHI PER LA ILLUMINAZIONE ESTERNA UTILIZZATI DOVRANNO ESSERE CONFORMI AL D.LGS. N. 1732 DEL 12 NOVEMBRE 2019 "Terzo decreto per l'applicazione dell'art.2 della L. 30/2003, recante la norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico" e ALLA LEGGE REGIONALE EMILIA ROMAGNA 29/09/2003 N.19 "Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico" SOSTITUITI DA APPARECCHI ILLUMINANTI AVENTI INTENSITA' MASSIMA DI 0 candele (cd) PER 1000 Lumen A 90 GRADI DI AZIONE, INDICI DAL RATIO VISO E BASSO AD EMISSIONE INDEBOLIMENTI COMPENSATA DEL FLUSSO DENTRO IL PERIMETRO O LE SAGOME DEGLI STESSI.

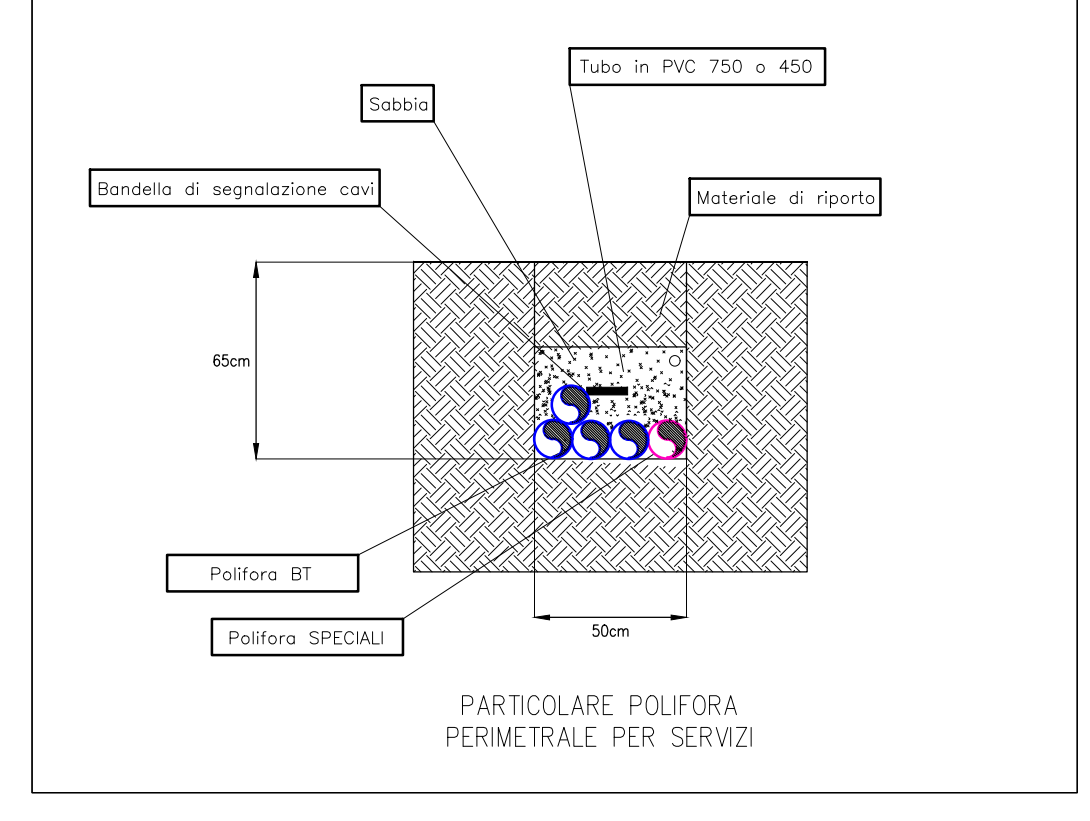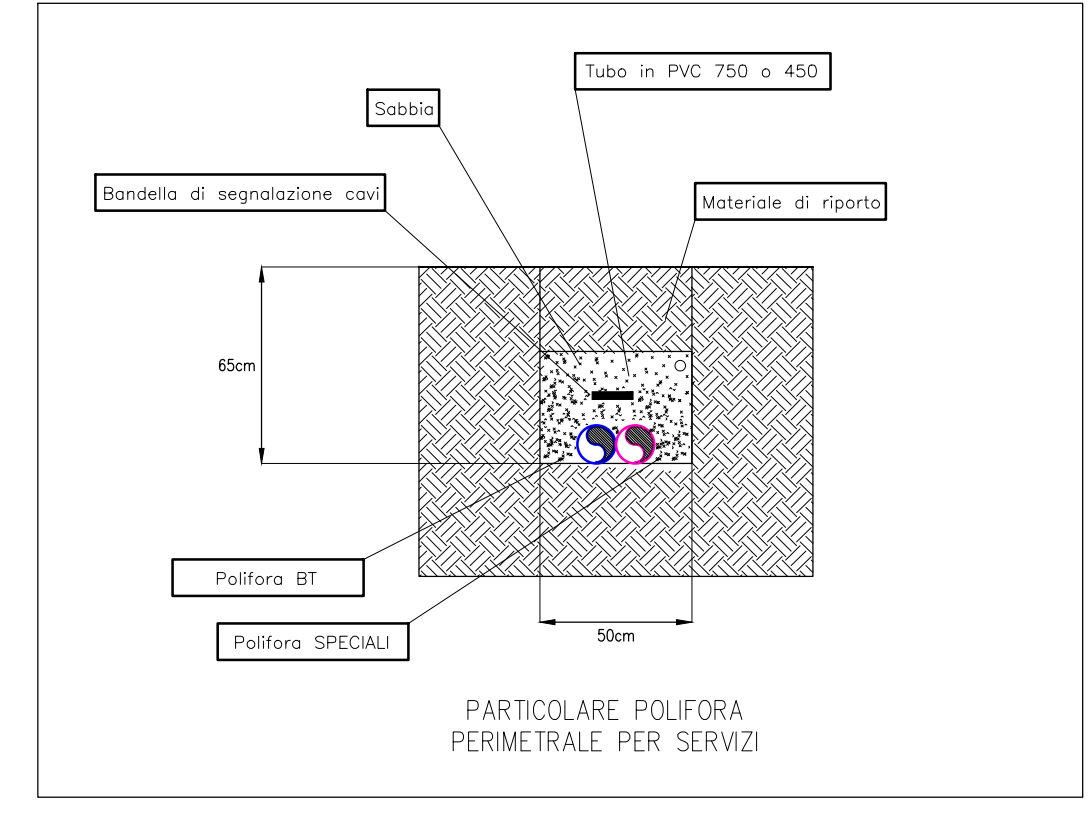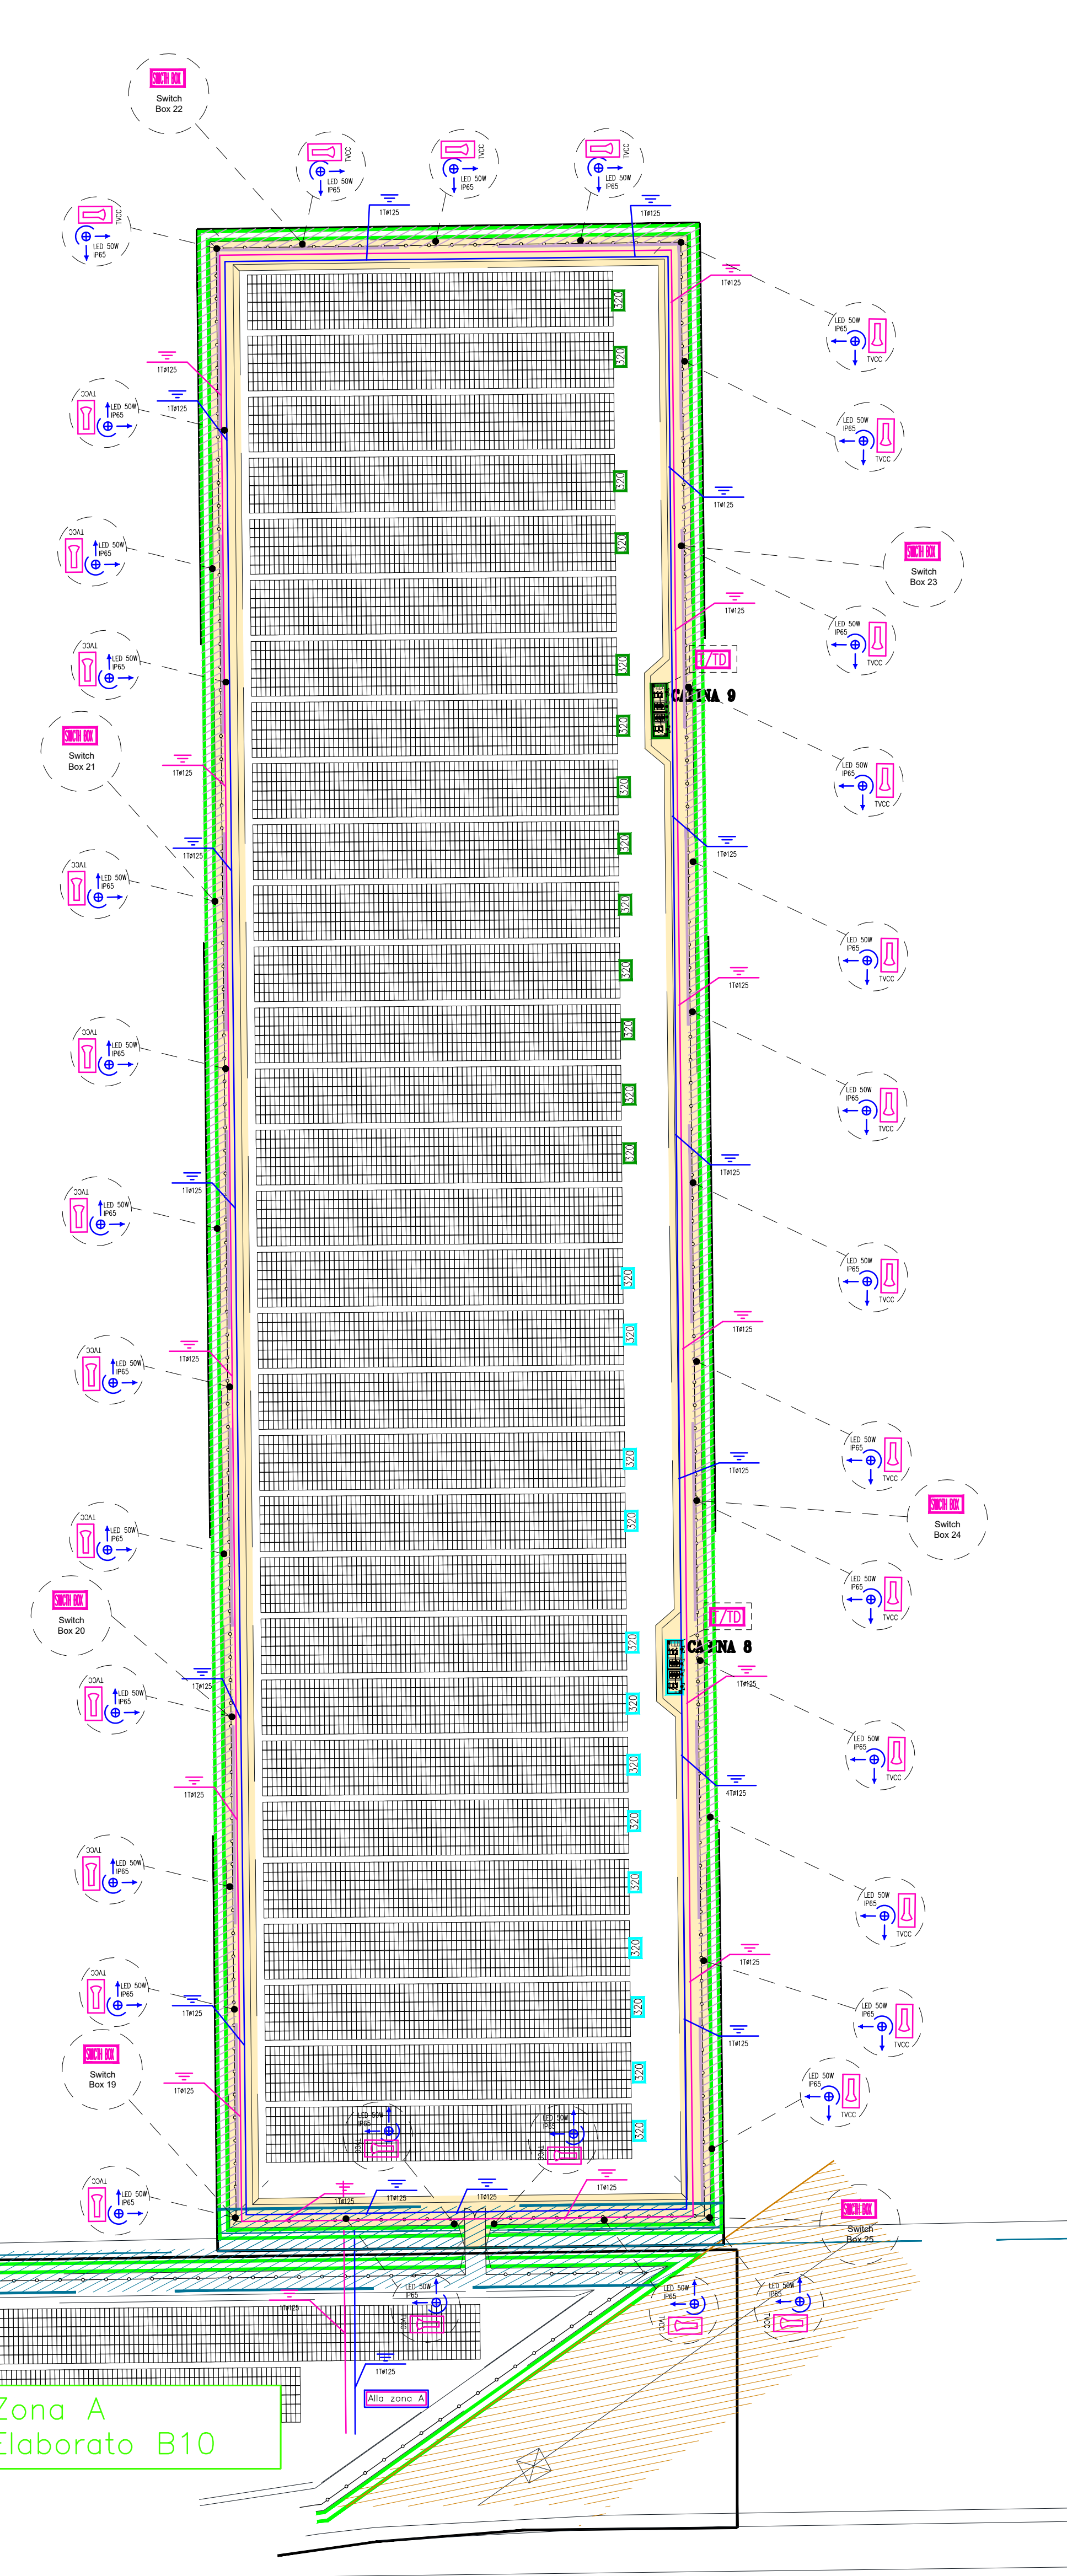

ATTINCE LA VIDEOSORVEGLIANZA SA LEGITTIMA DEVONO ESSERE RISPETTATI I 4 PRINCIPI SPECIFICATI DAL GARANTE DELLA PRIVACY NEI PROVVEDIMENTI DEL 24 NOVEMBRE 2002 E DEL 16 APRILE 2003. I PRINCIPI CHE IL GARANTE HA INDICATO DA OSSERVARE SONO:

1) **PRINCIPIO DI LICETTA**, LA RACCOLTA E L'USO DELLE IMMAGINI E' LEGITTIMO QUANDO ESSE SONO NECESSARIE PER ACCEDERE AD OBIETTIVI DI LEGGE O SANI DIFETTI DEL TERZO TRATTATO. UN LEGITTIMO INTERESSE LA VIDEOSORVEGLIANZA E' CONSENTITA, SENZA NECESSITA' DI ALCUN CONSENSO, QUANDO ESSE SA EFFETTUATA NELL'INTERESSE DI PRESERVARE UN LEGITTIMO INTERESSE DEL TITOLARE COI CON TERZO AFFIDANDO LA RACCOLTA DI DATI PERSONALI A UN SERVIZIO DI TERZA PARTI DI TUTELA DI PERSONE E BENI RISPETTO A POSSIBILI AGGRESSIONI, FURTI, RANCI, SANCIONAMENTI, ATTI DI VANDALISMO, O FURTO DI PREVENZIONE DI INCENDI O DI SICUREZZA DEL LAVORO.

2) **PRINCIPIO DI NECESSITA'**, VA ESCLUSO OMA USO SUPERFLUO ED EVITATO ECESSI E PROPORZIONATI NEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA. LA RACCOLTA E L'USO DELLE IMMAGINI DEVONO ESSERE PROPORZIONATE ALI SCOPPI PERSEGUITI.


3) **PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA'**, NELL'USO DELLE APPARECCHIATURE VIDE E VIDEOCASSINE O DI ALTRI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA, AREE ESTERNE ED INTERNE DI MOBILI E TRATTAMENTO DEVONO ESSERE EFFETTUATI CON MODALITA' DA AVERE L'AMBITO DI VISUALE ALL'AREA EFFETTIVAMENTE DA PROTEGGERE, EVITANDO, PER QUANTO POSSIBILE, LA VISUALE DI LUOGHI CROCEVIANTI E DI PARTICOLARI CHE NON RISULTANO RILEVANTI (VE, EDIFICI, ESERCIZI COMMERCIALI, ESERCIZI, ECC.).

PER QUANTO A PARTICOLARE ATTENTI AI SUPPLI DI LAVORO, NELL'ATTIVITA' DI VIDEOSORVEGLIANZA OCCORRE RISPETTARE IL SVUOTO DI CONTROLLO A DISTANZA DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA. L'ESERCIZIO, CONSERVAZIONE, TRASMISSIONE DELLE IMMAGINI DEVE ESSERE COMPLETATA AL TEMPO NECESSARIO E PREDETERMINATO A RAGGIUNGERE LA FINALITA' PERSEGUITA. ESSE DEVE AVVERE A FINE DI O AL MASSIMO ALLE VIGILANZE CHE SUCCEDEVO ALLA RILAZIONE, FATE SPECIFICHE ESERCIZI DI LEGGERE CONSERVARE IN RELAZIONE A FESTA O CENSURA DI LAVORO O ESERCIZIO, NONCHE' NEI CASI COI SI DEVE AVERE UNA SPECIFICA RICERCA INVESTIGATIVA DELL'ATTIVITA' COLLETTIVA O DI POLIZIA GIUDIZIARIA. SE SI ALCUN CASO SI PRESENTANO ESERCIZI TENDENTI PER LA PARTICOLARE RICHIEDERE DELL'ATTIVITA' SVOLTA DAL TITOLARE DEL TRATTAMENTO. PER INTERESSI AMBITO DI TEMPI PIU' AMPI DI CONSERVARE I DATI CHE, DALLA SCOPPI ANCHE DEL TEMPO NECESSARIO LEGGERAMENTE ANTERIORE PER IL TRATTAMENTO, SI DEVONO NON DEBA COMANDARE SUPERARE IL SISTEMA. IL SISTEMA MESSAGGI DEVE ESSERE PROGRAMMATO IN MODO DA OTTENERE AL MINIMO PRESTATO L'INTERALE CANCELLAZIONE AUTOMATICA DELLE INFORMAZIONI ALI SCOPPI DEL TEMPO PRESTATO DA OMA SUPPORTI, ANCHE MESSAGGI SOWA-REGISTRAZIONE, CON MODALITA' DA AVERE NON RILAZIONE I DATI CANCELLATI. IN PRESENZA DI IMPARI DATI SI CANCELLAZIONE TALI DA CONSERVARE LA REALIZZAZIONE DI MESSAGGI AUTOMATI DI ESPINGI DEI DATI REGISTRATI. LA CANCELLAZIONE DELLE IMMAGINI DOVRA' COMANDARE ESSERE EFFETTUATA NEL PIU' BREVE TEMPO POSSIBILE PER L'ESECUZIONE MATERIALE DELLE OPERAZIONI SULLA FINE DEL PERIODO DI CONSERVAZIONE, FISSATO DAL TITOLARE.

4) **PRINCIPIO DI FINALITA'**, GLI SCOPPI PERSEGUITI DEVONO ESSERE DETERMINATI, ESPLICITI E LEGITIMI. OMA COMPORTE CHE IL TITOLARE PUISA PRESERVARE SULLA FINALITA' DI SUA PERSONA, LA VIDEOSORVEGLIANZA NON HA QUINDI FINALITA' DI SICUREZZA PUBBLICA, PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DEI REATI CHE COMITANO INDEBOLIMENTI SELO AD ORGANI GIUDIZIARI O DI POLIZIA GIUDIZIARIA OPPURE A FORZE ARMATE O DI POLIZIA.

SEZIONE	DESCRIZIONE	QUANTITA'	UNITA'	PREZZO UNITARIO	PREZZO TOTALE	PREZZO UNITARIO	PREZZO TOTALE	PREZZO UNITARIO	PREZZO TOTALE
CABINA 0	ARMADIO RACK DATIFONIA	1	UNITA'	10000	10000	10000	10000	10000	10000
CABINA 1	ARMADIO RACK DATIFONIA	1	UNITA'	10000	10000	10000	10000	10000	10000
CABINA 2	ARMADIO RACK DATIFONIA	1	UNITA'	10000	10000	10000	10000	10000	10000
CABINA 3	ARMADIO RACK DATIFONIA	1	UNITA'	10000	10000	10000	10000	10000	10000
CABINA 4	ARMADIO RACK DATIFONIA	1	UNITA'	10000	10000	10000	10000	10000	10000
CABINA 5	ARMADIO RACK DATIFONIA	1	UNITA'	10000	10000	10000	10000	10000	10000
CABINA 6	ARMADIO RACK DATIFONIA	1	UNITA'	10000	10000	10000	10000	10000	10000
CABINA 7	ARMADIO RACK DATIFONIA	1	UNITA'	10000	10000	10000	10000	10000	10000
CABINA 8	ARMADIO RACK DATIFONIA	1	UNITA'	10000	10000	10000	10000	10000	10000
CABINA 9	ARMADIO RACK DATIFONIA	1	UNITA'	10000	10000	10000	10000	10000	10000
CABINA 10	ARMADIO RACK DATIFONIA	1	UNITA'	10000	10000	10000	10000	10000	10000
INVERTER		140	UNITA'	84.432	11820.48	49.992	7000.00	49.992	7000.00
INVERTER		140	UNITA'	84.432	11820.48	49.992	7000.00	49.992	7000.00
INVERTER		140	UNITA'	84.432	11820.48	49.992	7000.00	49.992	7000.00

DISEGNO VALIDO SOLO PER IMPIANTI ELETTRICI

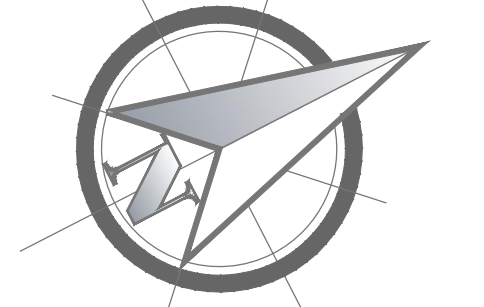

NEL CASO DI DIFFERENZE GRAFICHE C/O ARCHITETTONICHE SONO DA RITENERSI VALIDE LE RELATIVE TAVOLE ARCHITETTONICHE.

Comune di Poggio Renatico - Ferrara

REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA SU TERRENO INDUSTRIALE IN AREA (IDONEA C-TER) DI POTENZA DI PICCO PARI A 49.392 MWp E POTENZA NOMINALE PARI A 43.47 MW UBICATO IN PROSSIMITA' DELLA SP70 NEL COMUNE DI POGGIO RENATICO

COMITENTE: **F.R. SOLAR SRL**
 single responsibility: **Aldo Mario Romella**
 C.F. 04705020406

PROGETTA: **Perini Massimo Ghisari**

PROGETTO: **B11** **Pianta servizi ausiliari Zona "B"**

Scala: **1:1000** **IMPIANTO PR SOLAR**

Data: **30/06/2023** **REVISIONI**

General contractor: **PROTESSA**
 ProteSSA spa
 Via Togliatti 10/106 - 44100 Ferrara (FE)
 telefono: 0545 460111 - fax: 0545 460112 - email: info@proteSSA.it - www.proteSSA.it