


**ALLEGATO**

**12**

**Schema di flusso sistema iniezione acqua nei serbatoi**

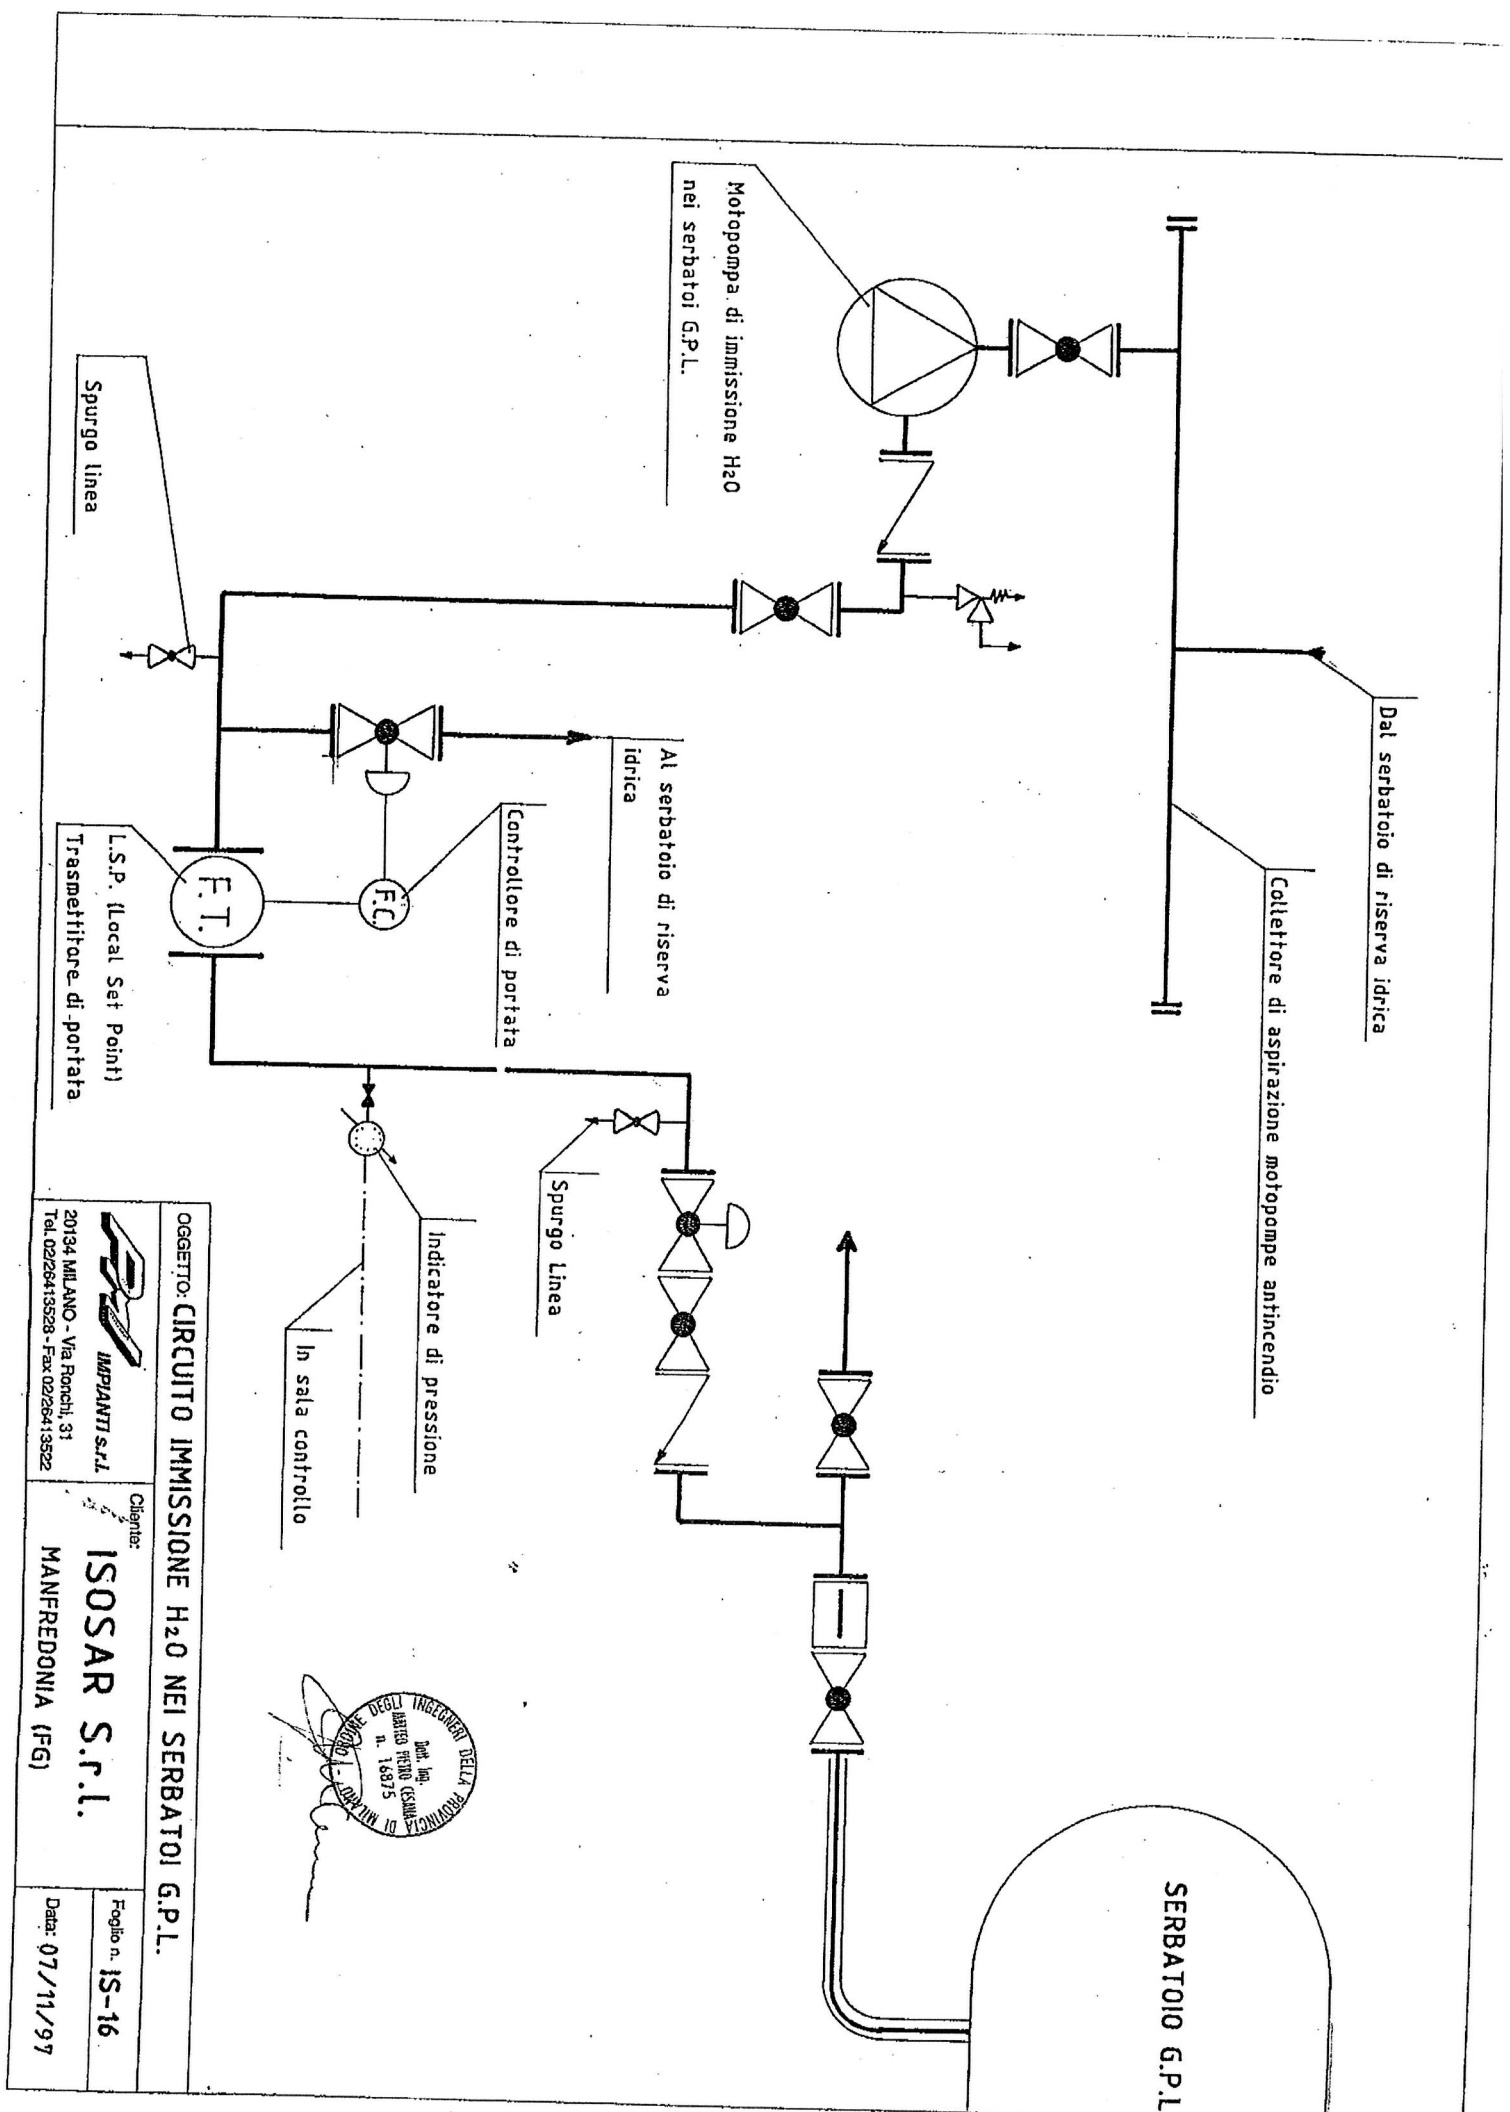

Dal serbatoio di riserva idrica

Collettore di aspirazione motopompe antincendio

Motopompa di immissione H<sub>2</sub>O nei serbatoi G.P.L.

Al serbatoio di riserva idrica

Controllore di portata

F.T.

L.S.P. (Local Set Point) Trasmettitore di portata

Spurgo Linea

Indicatore di pressione

In sala controllo

SERBATOIO G.P.L.

Spurgo linea

OGGETTO: CIRCUITO IMMISSIONE H<sub>2</sub>O NEI SERBATOI G.P.L.



20134 MILANO - Via Ronchi, 31  
Tel. 02/26413528 - Fax 02/26413522

Cliente:

**ISOSAR S.r.l.**

MANFREDONIA (FG)

Foglio n. 15-16

Data: 07/11/97

