

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
ATTESTANTE L'ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE**

**OGGETTO: RACCORDI ALLA LINEA RTN A 220 kV "SULCIS – ORISTANO" USCENTI
DALLA NUOVA SE "GONNESA" da realizzarsi nel comune di Gonnese
(SU). Proponente Enel Green Power S.p.A.**

Dichiarazione resa in conformità all'art. 47 del D.P.R. 445/00 s.m.i.

Il sottoscritto Giovanni Antonio Saraceno nato a Reggio Calabria il 25.07.68, residente in Pontedera via Grazia Deledda n.26, C.F. SRCGNN68L25H225I con studio presso 3E Ingegneria srl in Pisa, via Gioacchino Volpe 92, in qualità di tecnico progettista di parte dei raccordi alla linea RTN a 220 kV "Sulcis - Oristano" uscenti dalla nuova SE "Gonnese", da realizzarsi nel comune di Gonnese (SU),

consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni il Dpr 445/2000 prevede sanzioni penali e decadenza dai benefici (artt. 76/75) e informato/a che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi del D. lgs 196/2003

DICHIARA

Che non risultano interferenze con le attività aeronautiche sia per l'area in oggetto che per i sostegni, le attrezzature e/o mezzi di cantiere attinenti alla realizzazione dell'opera, come risulta da report allegato.

Pisa, 31/05/2023

Il Tecnico Progettista



REPORT

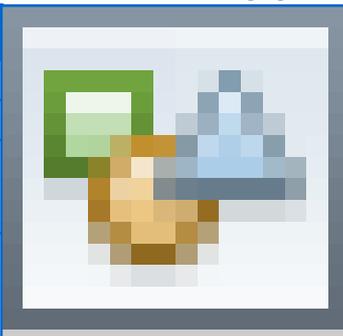
Richiedente

Nome/Società:	3E Ingegneria	Cognome/Rag.	S.r.l.
C.F./P.IVA:		Comune	
Provincia		CAP:	
Indirizzo:		N° Civico:	
Mail:		PEC:	
Telefono:		Cellulare:	
Fax :			

Tecnico

Nome:	Giovanni Antonio	Cognome:	Saraceno
Matricola:	1629	Albo:	Ingegneri della Provincia di RC

Ostacolo: Linea Elettrica

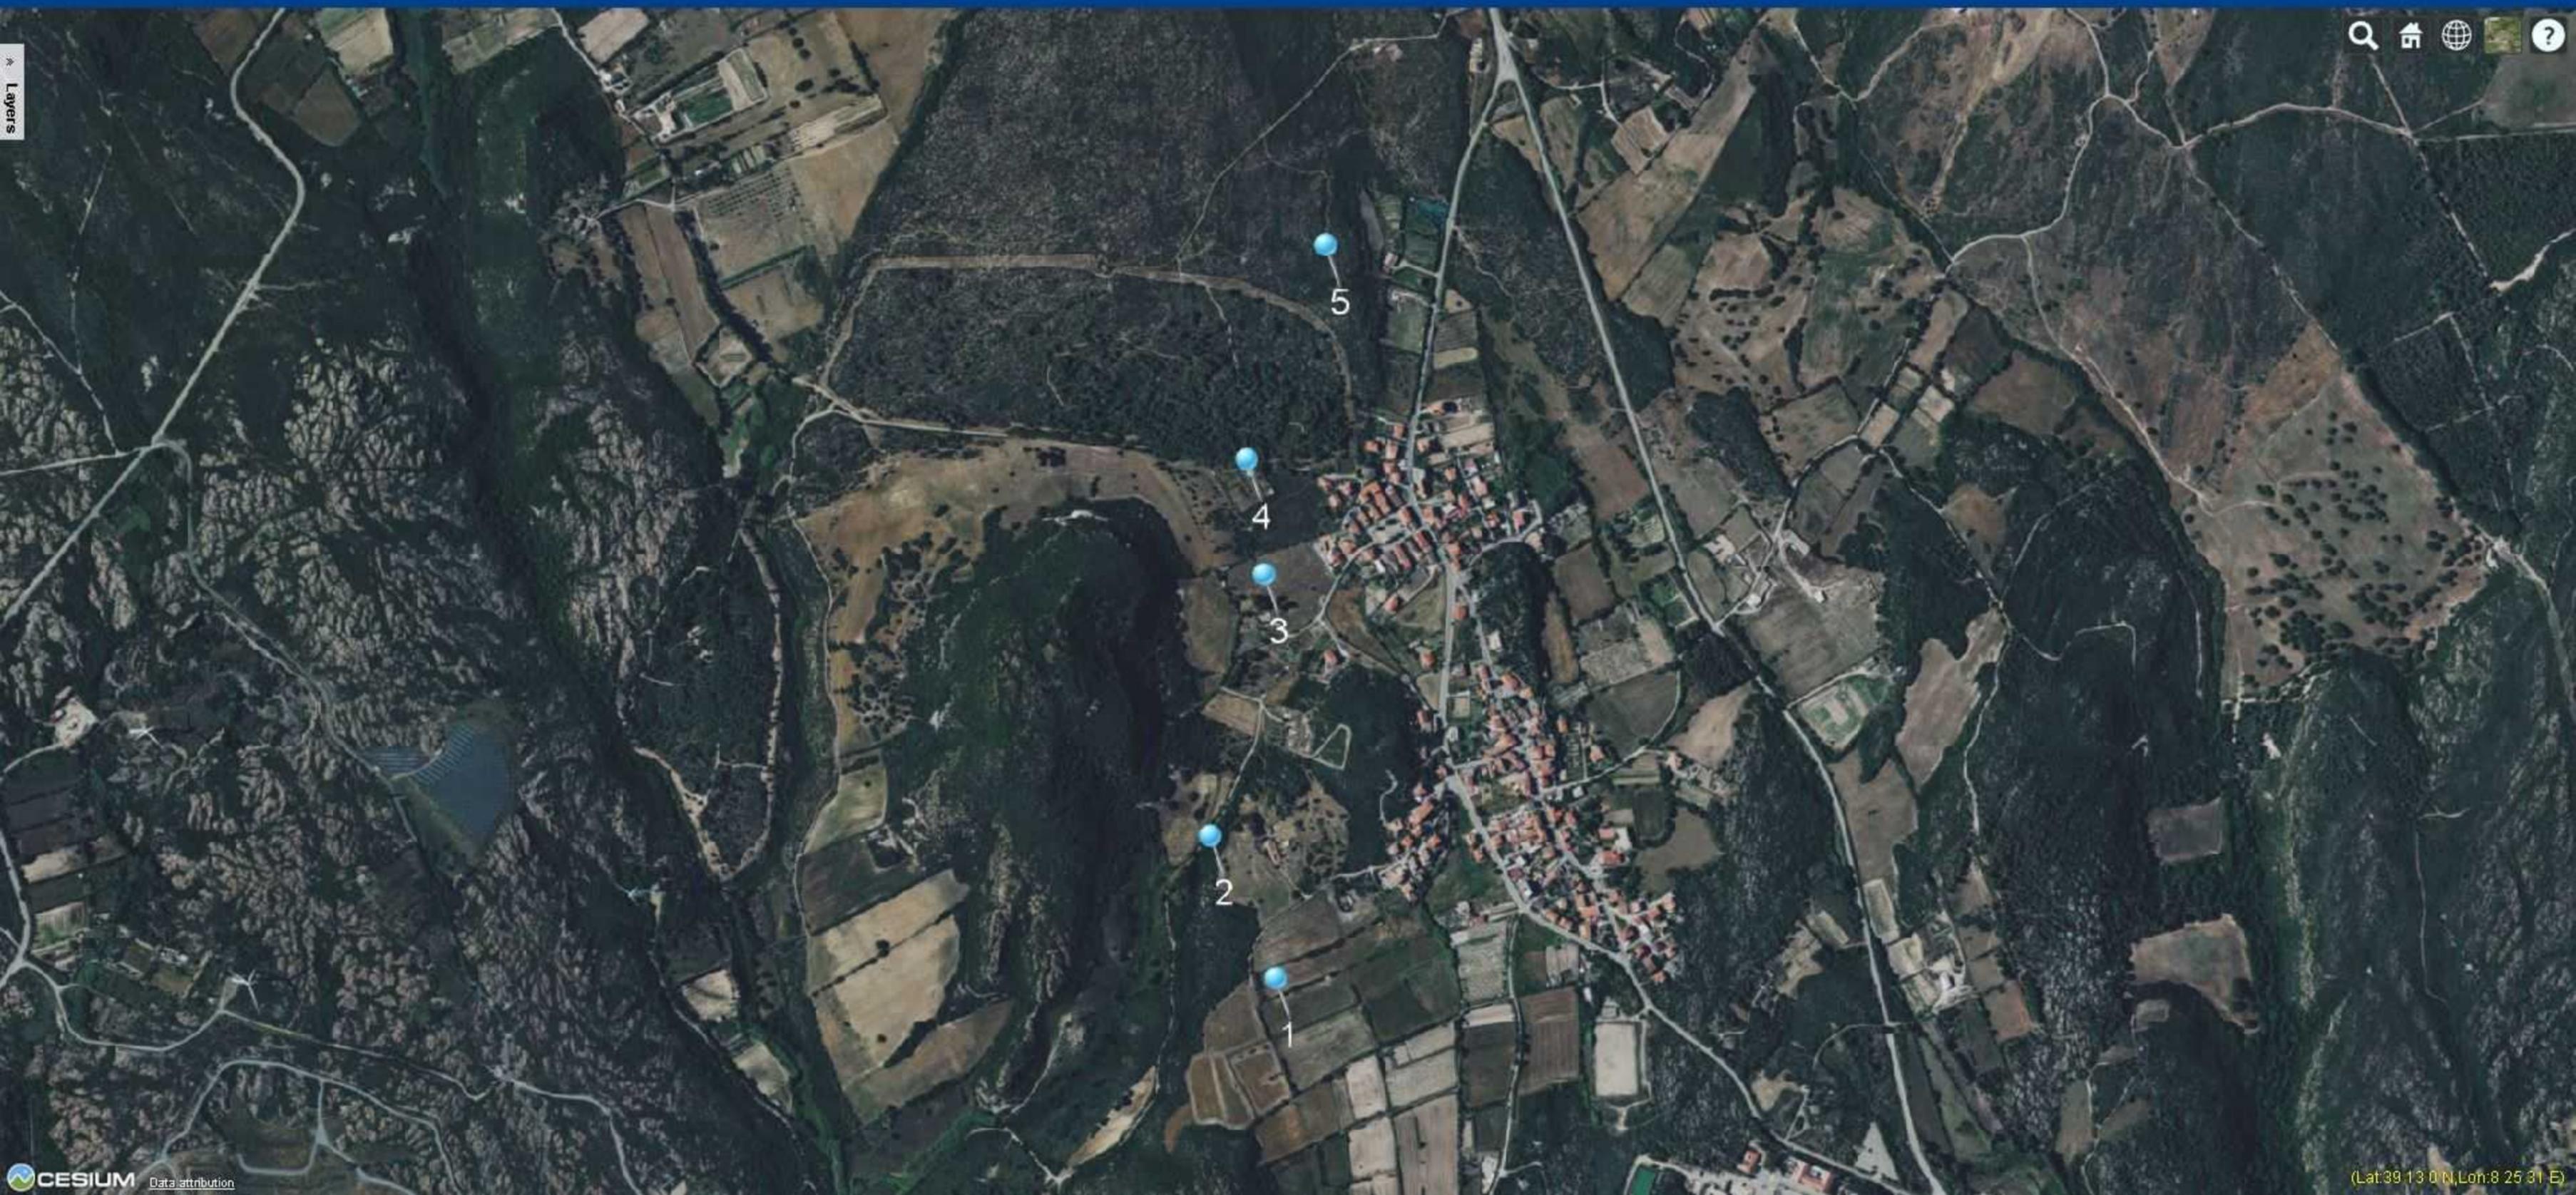
Materiale:	Acciaio	
<input type="checkbox"/> Ostacolo posizionato nel Centro Abitato		
<input type="checkbox"/> Presenza ostacolo con altezza AGL uguale o superiore a 60 m entro raggio 200 m		

Gruppo Geografico

Sardegna-CI-Gonnesa-Gonnesa

Nr	Latitudine wgs84	Longitudine wgs84	Quota terreno	Altezza al Top	Elevazione al Top	Raggio
1	39° 13' 6.6972" N	8° 25' 47.4349" E	97.79 m	18.2 m	115.99000000	0.0 m
2	39° 13' 13.3616" N	8° 25' 43.5146" E	102.41 m	43.0 m	145.41 m	0.0 m
3	39° 13' 25.6007" N	8° 25' 46.741" E	105.41 m	46.0 m	151.41 m	0.0 m
4	39° 13' 30.9825" N	8° 25' 45.6912" E	116.16 m	43.0 m	159.16 m	0.0 m
5	39° 13' 41.0083" N	8° 25' 50.409" E	127.18 m	34.0 m	161.18 m	0.0 m

Nessuna interferenza rilevata per gli aeroporti e i sistemi di comunicazione/navigazione/RADAR di ENAV S.p.A.
Per i restanti criteri selettivi fare riferimento al documento "Verifica Preliminare" (www.enac.gov.it)



Layers

REPORT

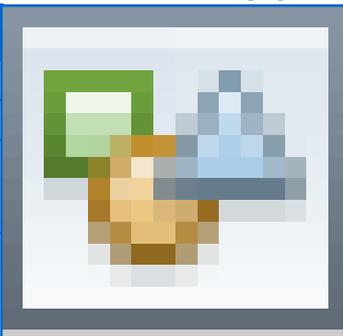
Richiedente

Nome/Società:	3E Ingegneria	Cognome/Rag.	S.r.l.
C.F./P.IVA:	Comune		
Provincia:	CAP:		
Indirizzo:	N° Civico:		
Mail:	PEC:		
Telefono:	Cellulare:		
Fax :			

Tecnico

Nome:	Giovanni Antonio	Cognome:	Saraceno
Matricola:	1629	Albo:	Ingegneri della Provincia di RC

Ostacolo: Linea Elettrica

Materiale:	Acciaio	
<input type="checkbox"/> Ostacolo posizionato nel Centro Abitato		
<input type="checkbox"/> Presenza ostacolo con altezza AGL uguale o superiore a 60 m entro raggio 200 m		

Gruppo Geografico

Sardegna-CI-Gonnesa-Gonnesa

Nr	Latitudine wgs84	Longitudine wgs84	Quota terreno	Altezza al Top	Elevazione al Top	Raggio
1	39° 12' 46.3816" N	8° 25' 20.275" E	61.67 m	28.0 m	89.67 m	0.0 m
2	39° 13' 1.0301" N	8° 25' 30.4175" E	67.33 m	40.0 m	107.33 m	0.0 m
3	39° 13' 8.1001" N	8° 25' 45.3287" E	99.67 m	37.0 m	136.67000000	0.0 m
4	39° 13' 6.511" N	8° 25' 46.9024" E	98.05 m	18.2 m	116.25 m	0.0 m

Nessuna interferenza rilevata per gli aeroporti e i sistemi di comunicazione/navigazione/RADAR di ENAV S.p.A.
Per i restanti criteri selettivi fare riferimento al documento "Verifica Preliminare" (www.enac.gov.it)

