
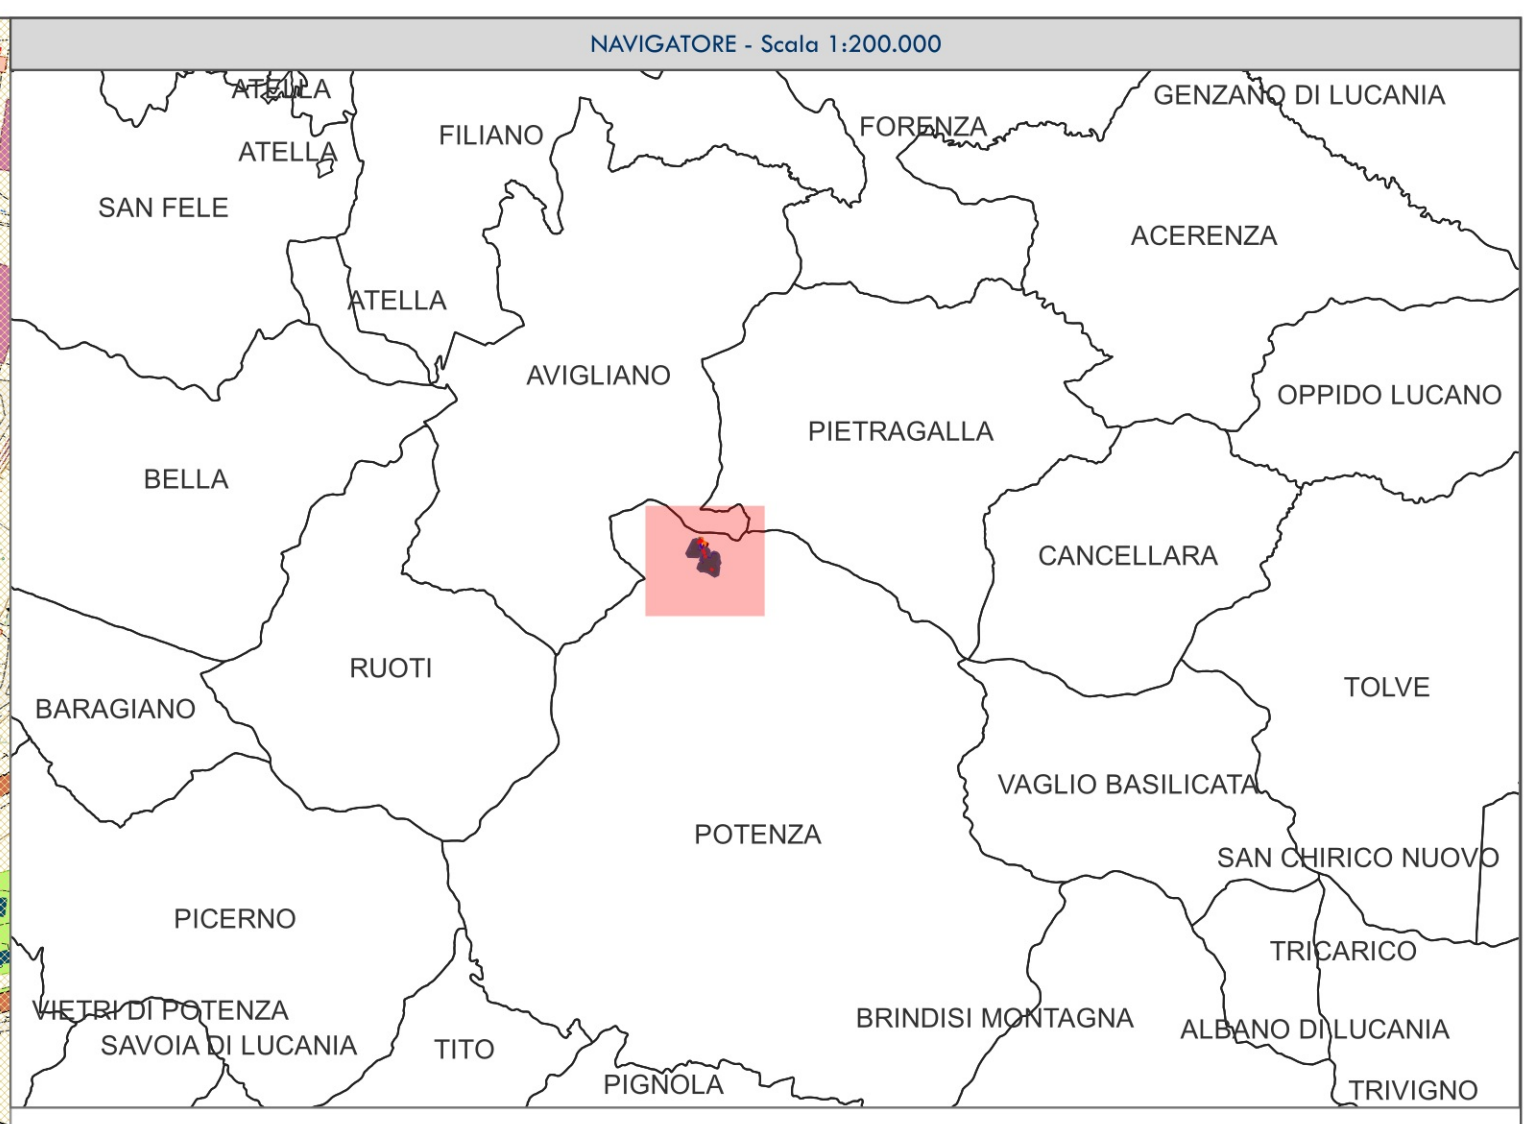


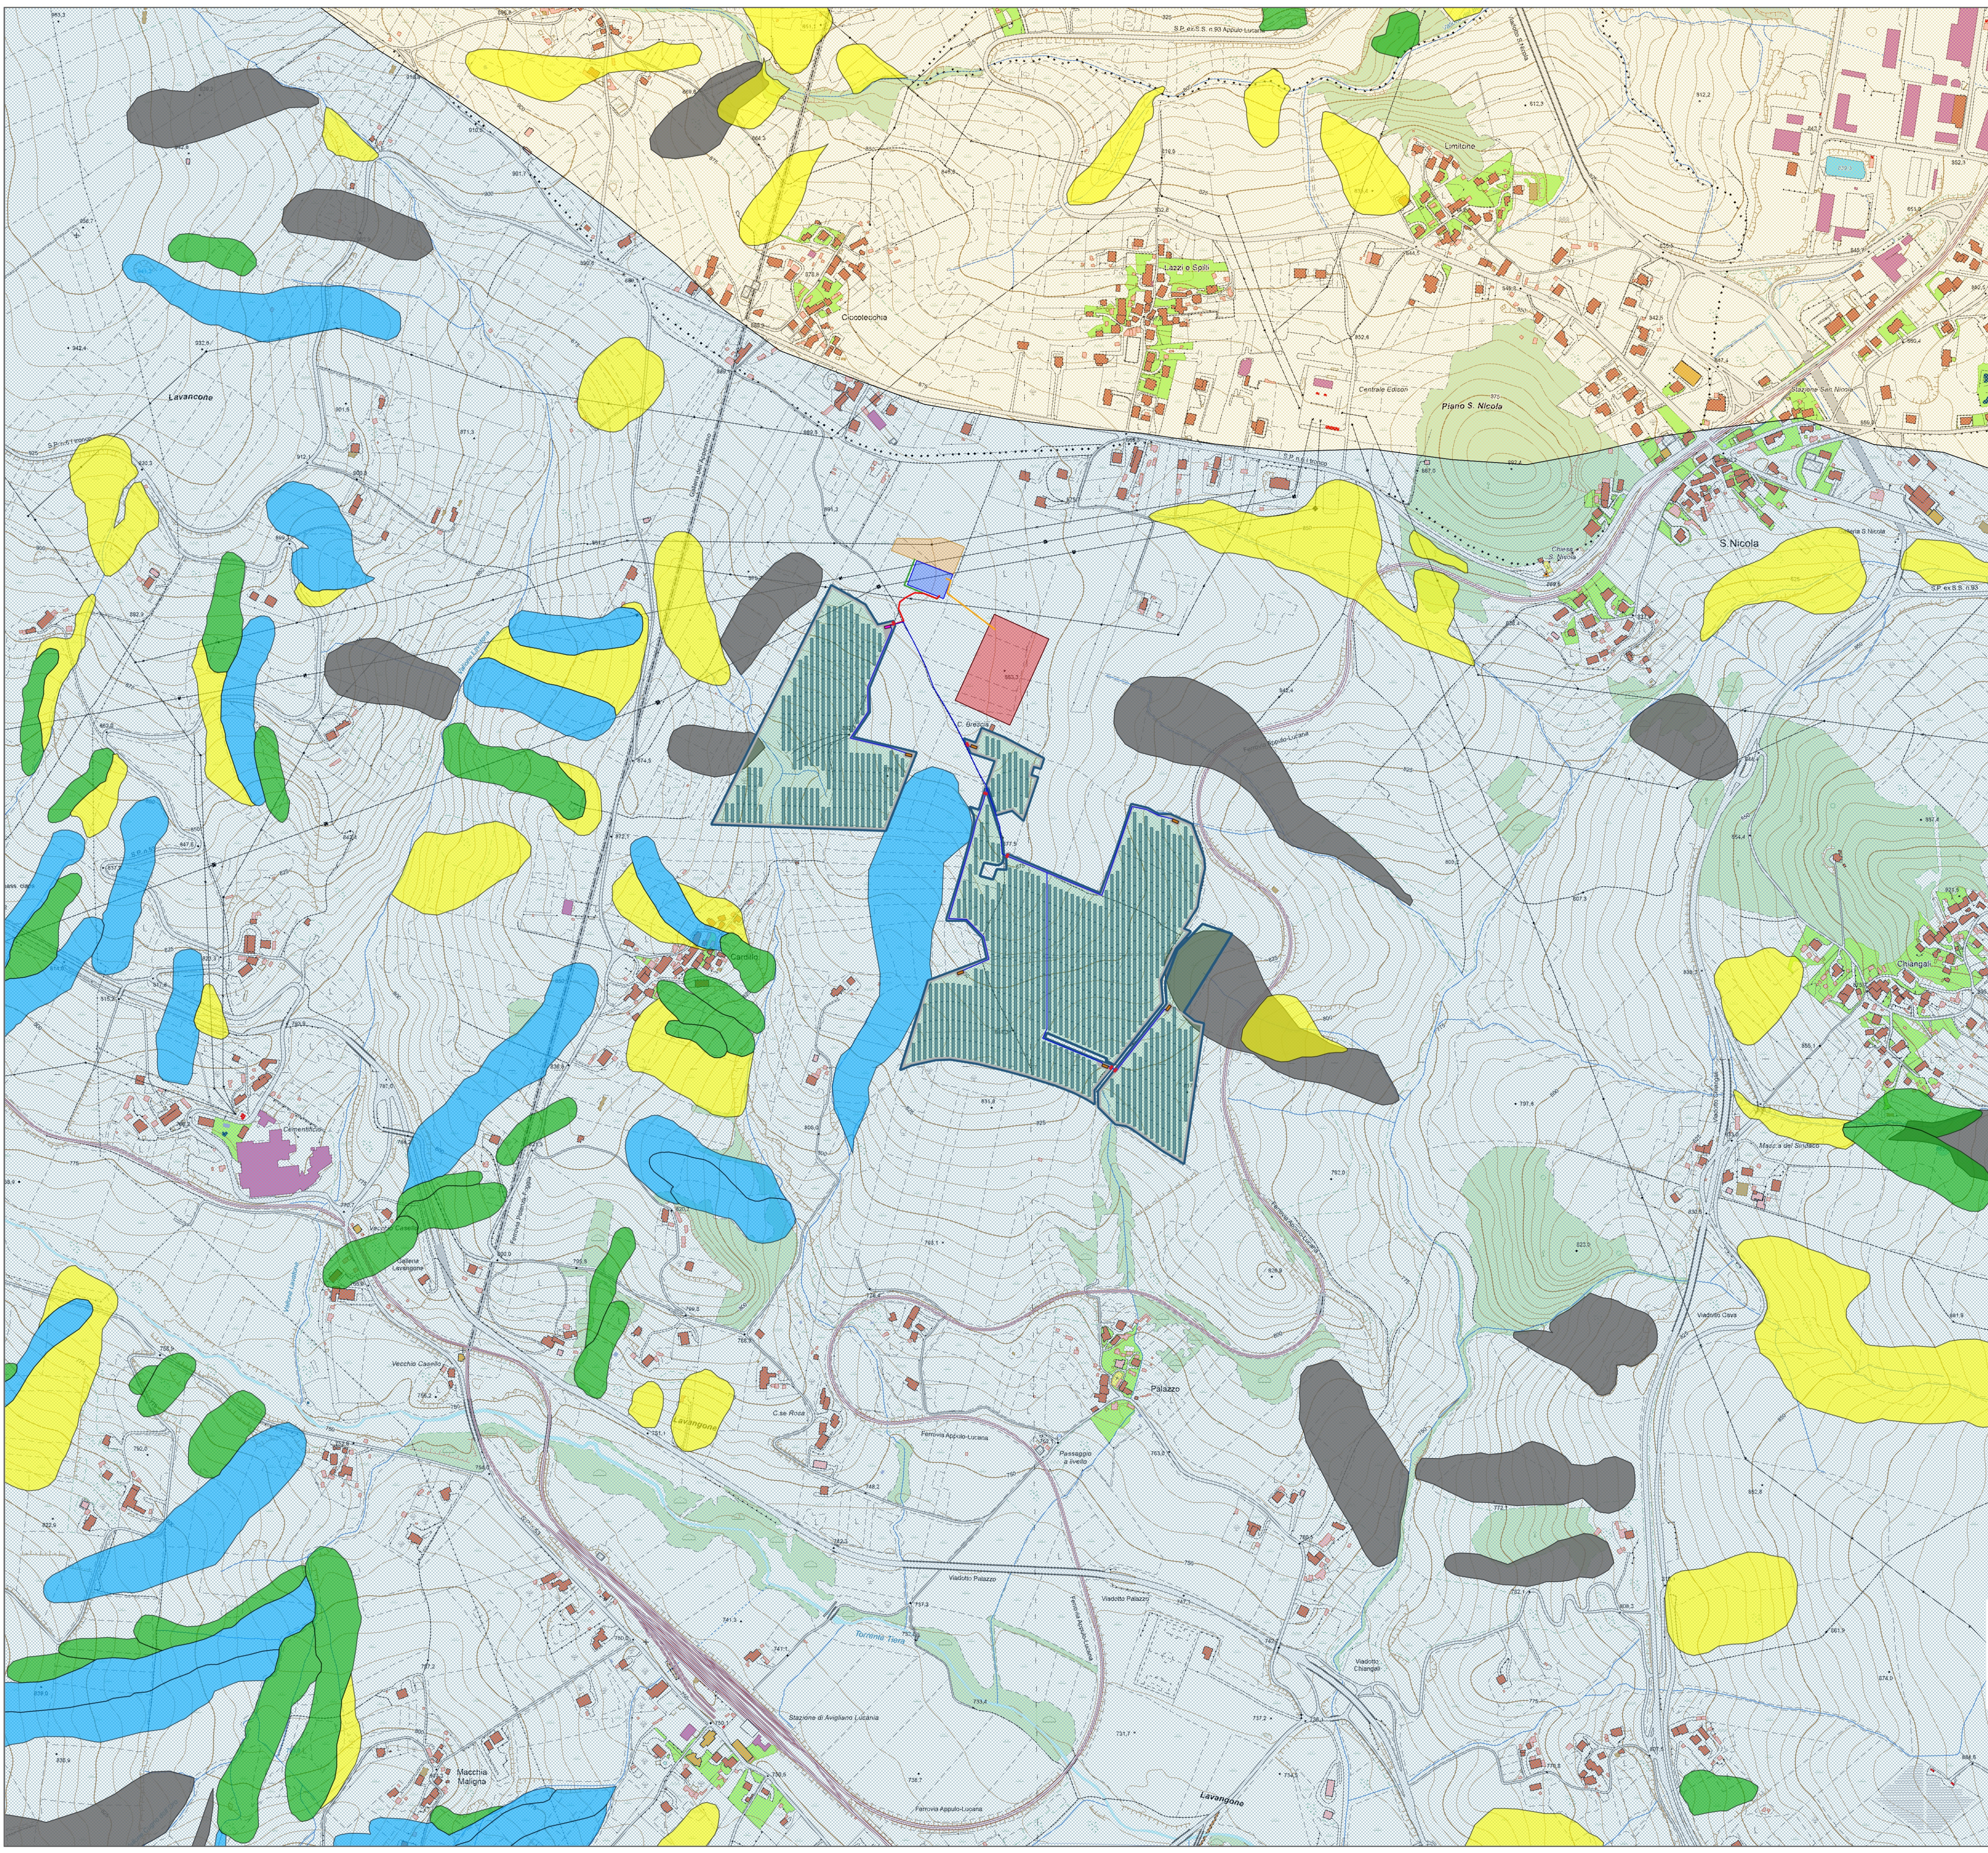

LEGENDA

□ Limiti comunali

Classi di rischio da frana - PAI
UoM Regionale Basilicata e Bradano

R4 - Rischio molto elevato

R3 - Rischio elevato

R2 - Rischio medio

R1 - Rischio moderato

Classi di pericolosità e rischio idraulico - PAI
UoM Regionale Basilicata e Bradano

P3 - Aree ad alta pericolosità idraulica - Tr= 30 anni

P2 - Aree a media pericolosità idraulica - Tr= 200 anni

P1 - Aree a bassa pericolosità idraulica - Tr= 500 anni

Unit of Management

UoM Bradano

UoM Regionale Basilicata

LEGENDA IMPIANTO

▨ Area impianto

▨ Area Stazione Utente

▨ Area Futura Stazione "AVIGLIANO"

▨ Area totale impianto

▨ Strade interne al parco

▨ Storage 10 MW

▨ Cabina di consegna

▨ Cabine di campo

▨ Cavidotto interno parco

▨ Cavidotto 30 kV

▨ Elettrodotto 150 kV

▨ Cavidotto Storage - Stazione Utente

▨ Cancelli ingresso

**PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO FOTOVOLTAICO
E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN**

POTENZA NOMINALE 20 MW

**REGIONE
BASILICATA**

**PROVINCIA
di POTENZA**

**COMUNE di
POTENZA**

Località "Case Brescia"

Scala:	Formato Stampa:	PROGETTO DEFINITIVO
1:5.000	A1	

ELABORATO

A.12.a.4.c	Carta del Rischio_PA1
-------------------	-----------------------

Progettazione:

R.S.V. Design Studio S.r.l.
Piazza Carmine, 5 | 84077 Torre Orsina (SA)
P. IVA 02054900654
Tel./fax: +39 0974 985490 | e-mail: info@rsv-ds.it

Committenza:

ITS Potenza S.r.l.
Via Vincenzo Verrostra, 15a | 85100 Potenza (PZ)
P. IVA 02054900654
Indirizzo pec: its.potenza srl@pec.it

Catalogazione Elaborato		A12a4c_ITS_PT102_Carta del Rischio_PA1.qxd A12a4c_ITS_PT102_Carta del Rischio_PA1.pdf			
Data	Motivo della revisione:	Redatto:	Controllato:	Approvato:	
Giugno 2023	Prima emissione	RU	RSV	ITS Potenza	
Il presente elaborato è di proprietà di R.S.V. Design Studio S.r.l. Non è consentito riprodurlo o comunque utilizzarlo senza autorizzazione scritta di R.S.V. Design Studio S.r.l.					