

Tratto posa di corrugato Ø 160 di protezione al cavo M.T. da effettuare all'interno della proprietà privata

COMUNE DI SAN MARTINO IN PENSILIS

(Provincia di Campobasso)

Realizzazione di un impianto Agrovoltaiico della potenza nominale in DC di 49,007 MWp e potenza in AC di 45 MW denominato "Morrone" e delle relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione dell'energia elettrica Nazionale (RTN) nei Comuni di San Martino in Pensilis (CB) e Larino (CB)

Proponente

PIVEXO 1 S.r.l.

Sviluppatore

Greenergy

PIVEXO 1 SRL
Via Morrona snc, 14011 Capitanate (CB)
Tel. +39 0872420100 Fax. +39 0872420101
P.IVA 03080000920 Web: www.pivexo.it

GREENERGY SRL
Via Tronca snc, 14011 Capitanate (CB)
Tel. +39 0872420100 Fax. +39 0872420101
P.IVA 03080000920 Web: www.greenergy.it

Elaborato Planimetria delle interferenze

Data
23/02/2024


Codice Progetto	Nome File	Interferenze	Revisione	Foglio	Scala
GREEN GP-18		11AM-04-072	00	A0	1:1000

ID	Prima emissione	20/02/24	Def. Nuova Fase	Ing. Giuseppe Manno	PIVEXO 1 SRL
Rev.	Descrizione	Data	Redatto	Verificato	Approvato

TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI A NORMA DEL FOE E' VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE E LA CESSIONE SENZA AUTORIZZAZIONE

FOGLIO 34
(LARINO)

COMUNE DI SAN MARTINO
IN PENSILIS

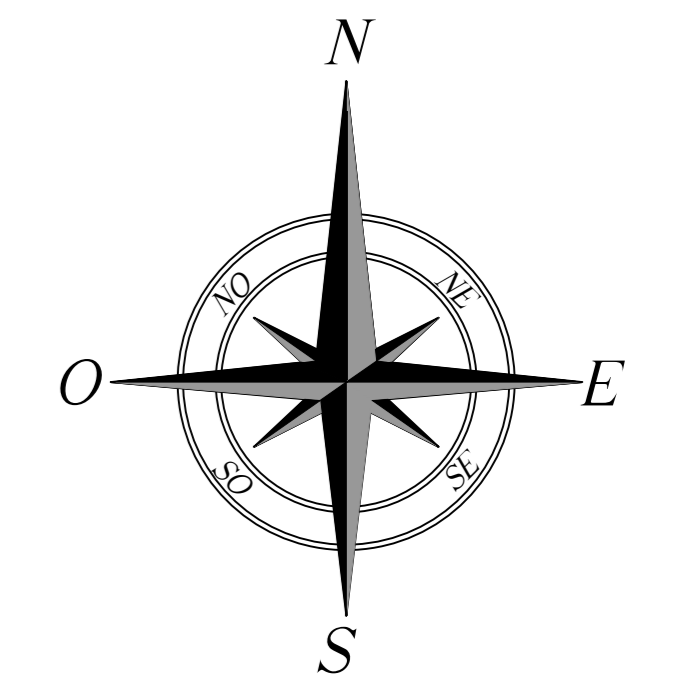

LEGENDA

- CAVIDOTTO INTERRATO MT DA REALIZZARE
- CAVIDOTTO INTERRATO AT DA REALIZZARE
- CONFINI FOGLI CATASTALI
- AREA D'INSTALLAZIONE NUOVA CENTRALE FOTOVOLTAICA
- AREA DI INGOMBRO STAZIONE DI ELEVAZIONE DI NUOVA REALIZZAZIONE
- AREA DI INGOMBRO STAZIONE DI ELEVAZIONE DI NUOVA REALIZZAZIONE
- LINEE ELETTRICHE AT ESISTENTI
- LINEE ELETTRICHE MT ESISTENTI
- METANODOTTO RILEVATO
- CABINE CONSORZIO DI BONIFICA
- SERBATOIO
- INTERFERENZA RILEVATA

