

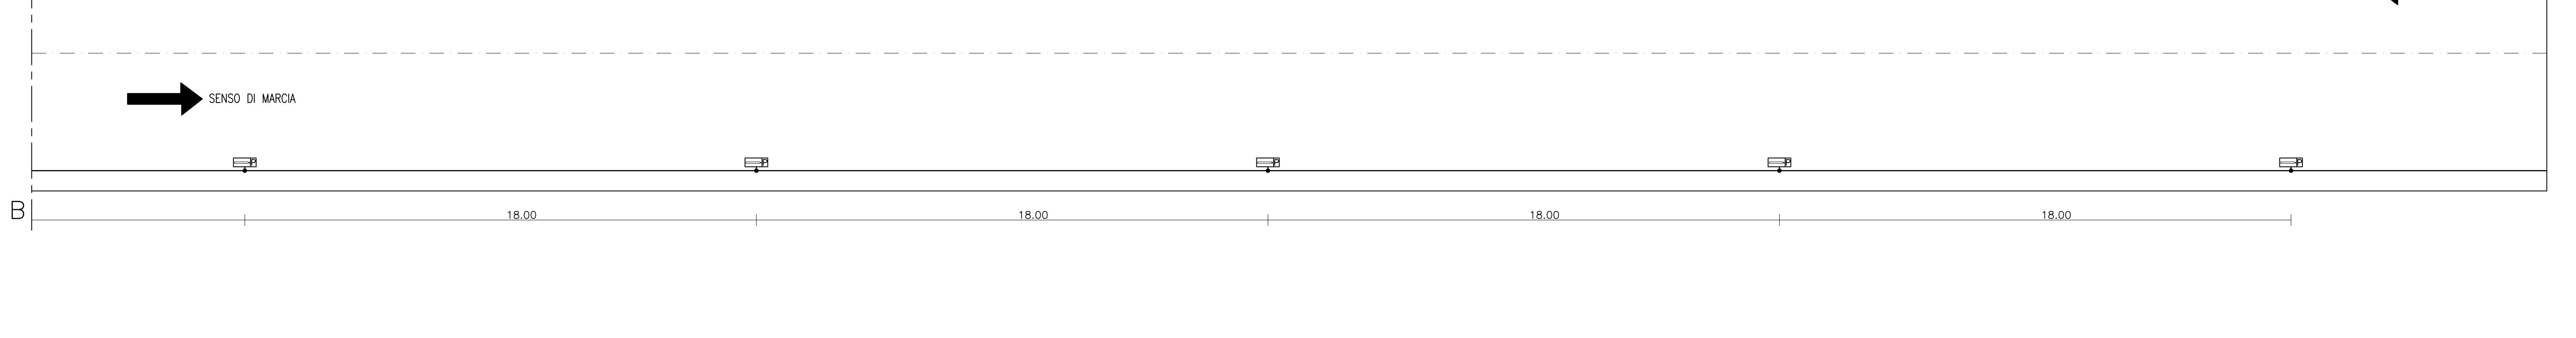
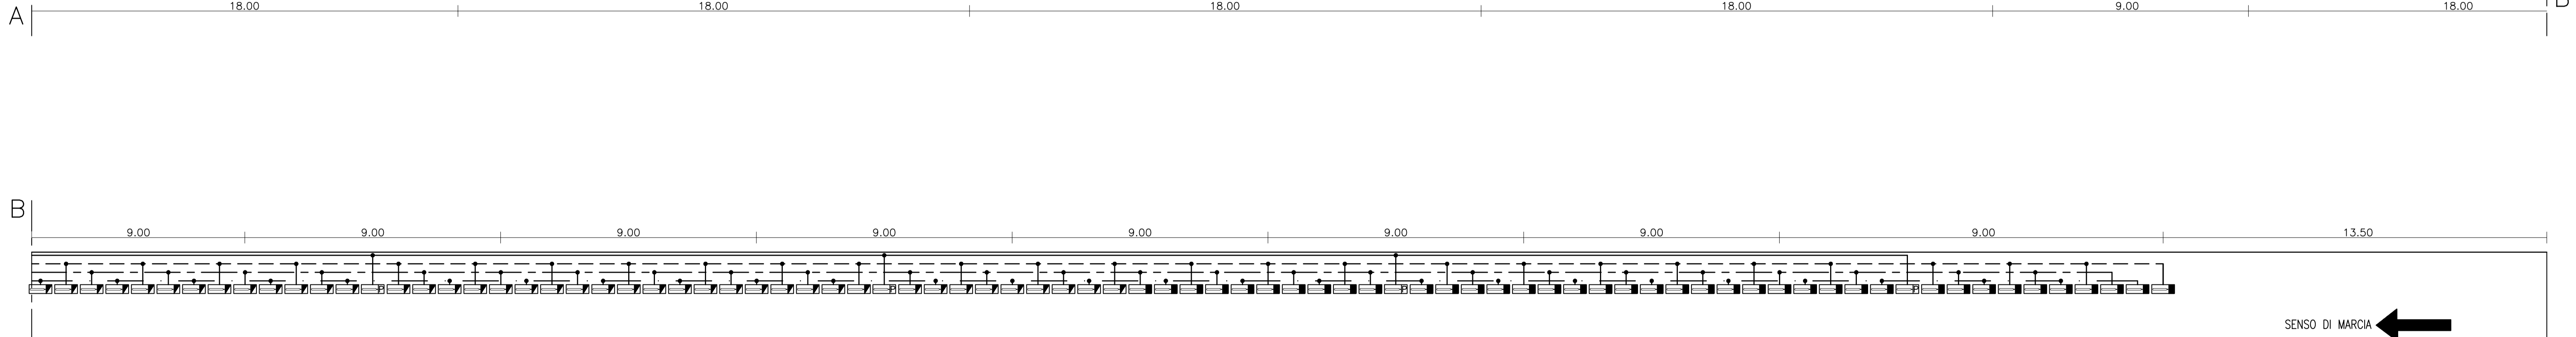


QUADRO B.T.
DI CABINA
ELETTRICA

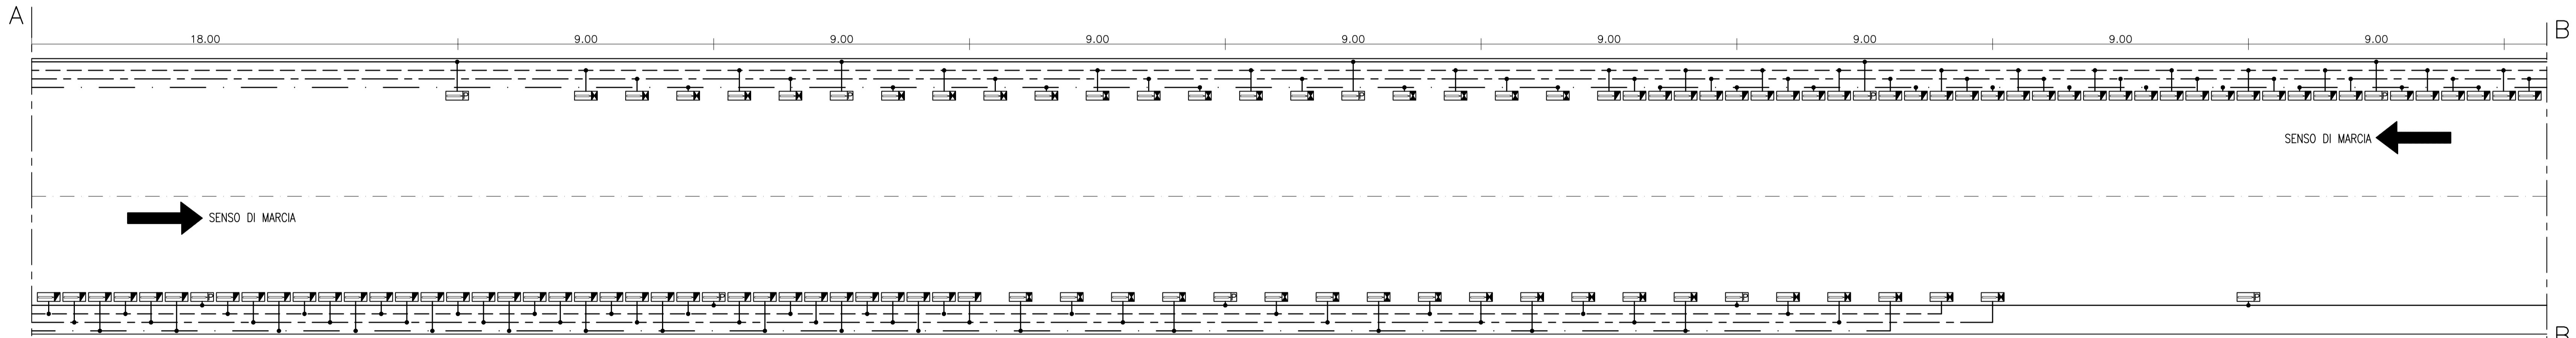

LEGENDA

- CORPO ILLUMINANTE STAGNO IN ESECUZIONE IP65 CLASSE DI ISOLAMENTO 2 CON OTTICA ASIMMETRICA CORREDATO DI LAMPADA S.A.P.-T DA 400W PER CIRCUITO DI ILLUMINAZIONE DI RINFORZO ALL'IMBOCCO DEL FORNICE DI GALLERIA
- CORPO ILLUMINANTE STAGNO IN ESECUZIONE IP65 CLASSE DI ISOLAMENTO 2 CON OTTICA ASIMMETRICA CORREDATO DI LAMPADA S.A.P.-T DA 250W PER CIRCUITO DI ILLUMINAZIONE DI RINFORZO DELL'IMBOCCO DEL FORNICE DI GALLERIA
- CORPO ILLUMINANTE STAGNO IN ESECUZIONE IP65 CLASSE DI ISOLAMENTO 2 CON OTTICA ASIMMETRICA CORREDATO DI LAMPADA S.A.P.-T DA 150W PER CIRCUITO DI ILLUMINAZIONE DI RINFORZO DELL'IMBOCCO DEL FORNICE DI GALLERIA
- CORPO ILLUMINANTE STAGNO IN ESECUZIONE IP65 CLASSE DI ISOLAMENTO 2 CON OTTICA ASIMMETRICA CORREDATO DI LAMPADA S.A.P.-T DA 70W PER CIRCUITO DI ILLUMINAZIONE PERMANENTE IN GALLERIA
- CORPO ILLUMINANTE STAGNO IN ESECUZIONE IP65 CLASSE DI ISOLAMENTO 2 CON OTTICA ASIMMETRICA CORREDATO DI LAMPADA S.A.P.-T DA 100W PER CIRCUITO DI ILLUMINAZIONE DI RINFORZO DELL'IMBOCCO DEL FORNICE DI GALLERIA

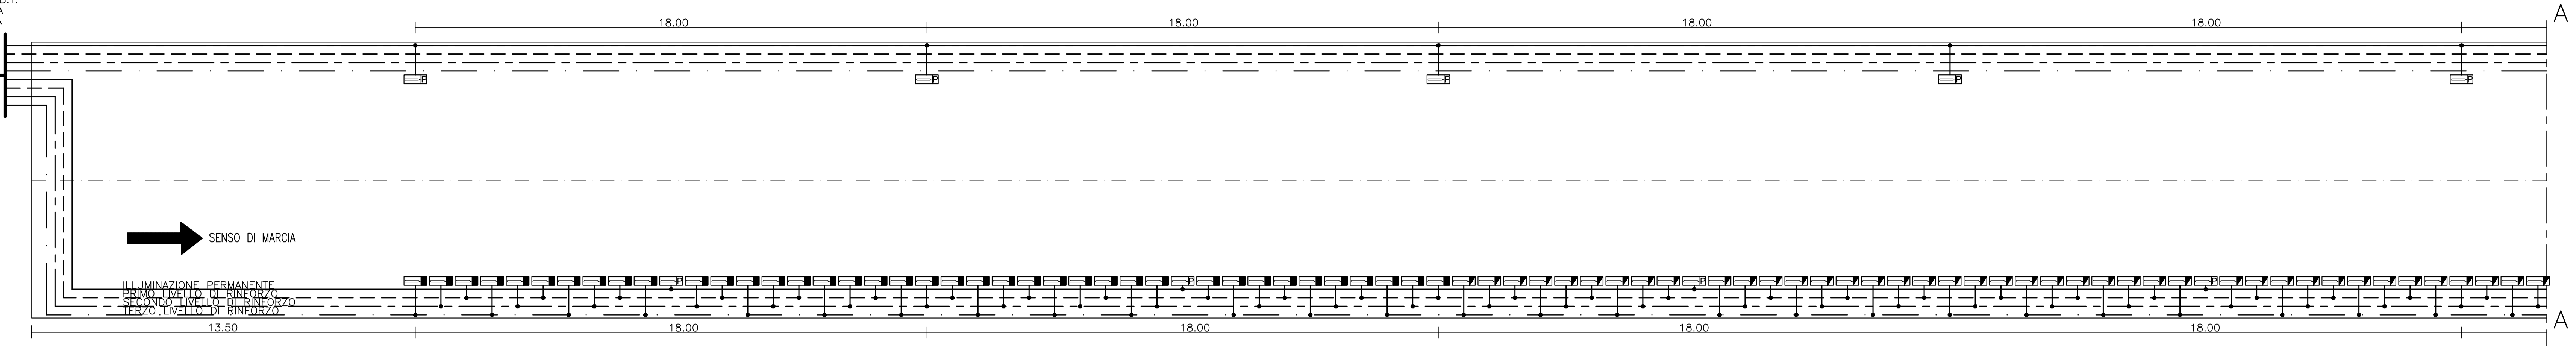

**CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENICO-NORD EUROPA
ITINERARIO AGRIGENTO -CALTANISSETTA-A19**
S.S. N° 640 "DI PORTO EMPEDOCLE"
AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA CAT. B DEL D.M. 5.11.2001
Dal km 44+400 allo svincolo con l'A19

PROGETTO DEFINITIVO

<p>GRUPPO DI PROGETTAZIONE</p> <p>ATI: TECHNITAL s.p.a. (mandataria) S.I.S. Studio di Ingegneria Stradale s.r.l. DELTA Ingegneria s.r.l. INFRATEC s.r.l Consulting Engineering PROGIN s.p.a.</p>	<p>I RESPONSABILI DI PROGETTO</p> <p><i>Dott. Ing. M. Raccosta</i> Ordine Ing. Verona n° A1685 <i>Prof. Ing. A. Bevilacqua</i> Ordine Ing. Palermo n° 4058 <i>Dott. Ing. M. Carino</i> Ordine Ing. Agrigento n° A628 <i>Dott. Ing. M. Troccoli</i> Ordine Ing. Potenza n° 836 <i>Dott. Ing. S. Esposito</i> Ordine Ing. Roma n° 20837</p> <p>IL GEOLOGO</p> <p><i>Dott. Ing. M. Raccosta</i></p>	
<p>VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</p> <p><i>Dott. Ing. Massimiliano Fidenzi</i></p>	<p>VISTO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGETTAZIONE</p> <p><i>Dott. Ing. Antonio Valente</i></p>	<p>DATA</p> <p>PROTOCOLLO</p>

**IMPIANTI ELETTRICI DI ILLUMINAZIONE, VENTILAZIONE E TELECONTROLLO
IMPIANTI DI GALLERIA**

IMBOCCO TIPO PER ILLUMINAZIONE D'ACCESSO AL FORNICE NEL SENSO DI MARCIA PER SOTTOPASSO ALLO SVINCOLO DI CALTANISSETTA SUD

CODICE PROGETTO	NOME FILE L0407B_D_0501_T01_IM06_MP_SH15.DWG	REVISIONE	FOGLIO	SCALA:
L0407B D 0501	CODICE ELAB. T01IM06IMP SH15	A	0101	-
D				
C				
B				
A	EMISSIONE	L. Camaroli	F. Accioli	C. Marro
REV.	DESCRIZIONE	VERIFICATO RESP. TECNICO	CONTROLLATO RESP. D'ITERARIO	APPROVATO RESP. DI SETTORE