


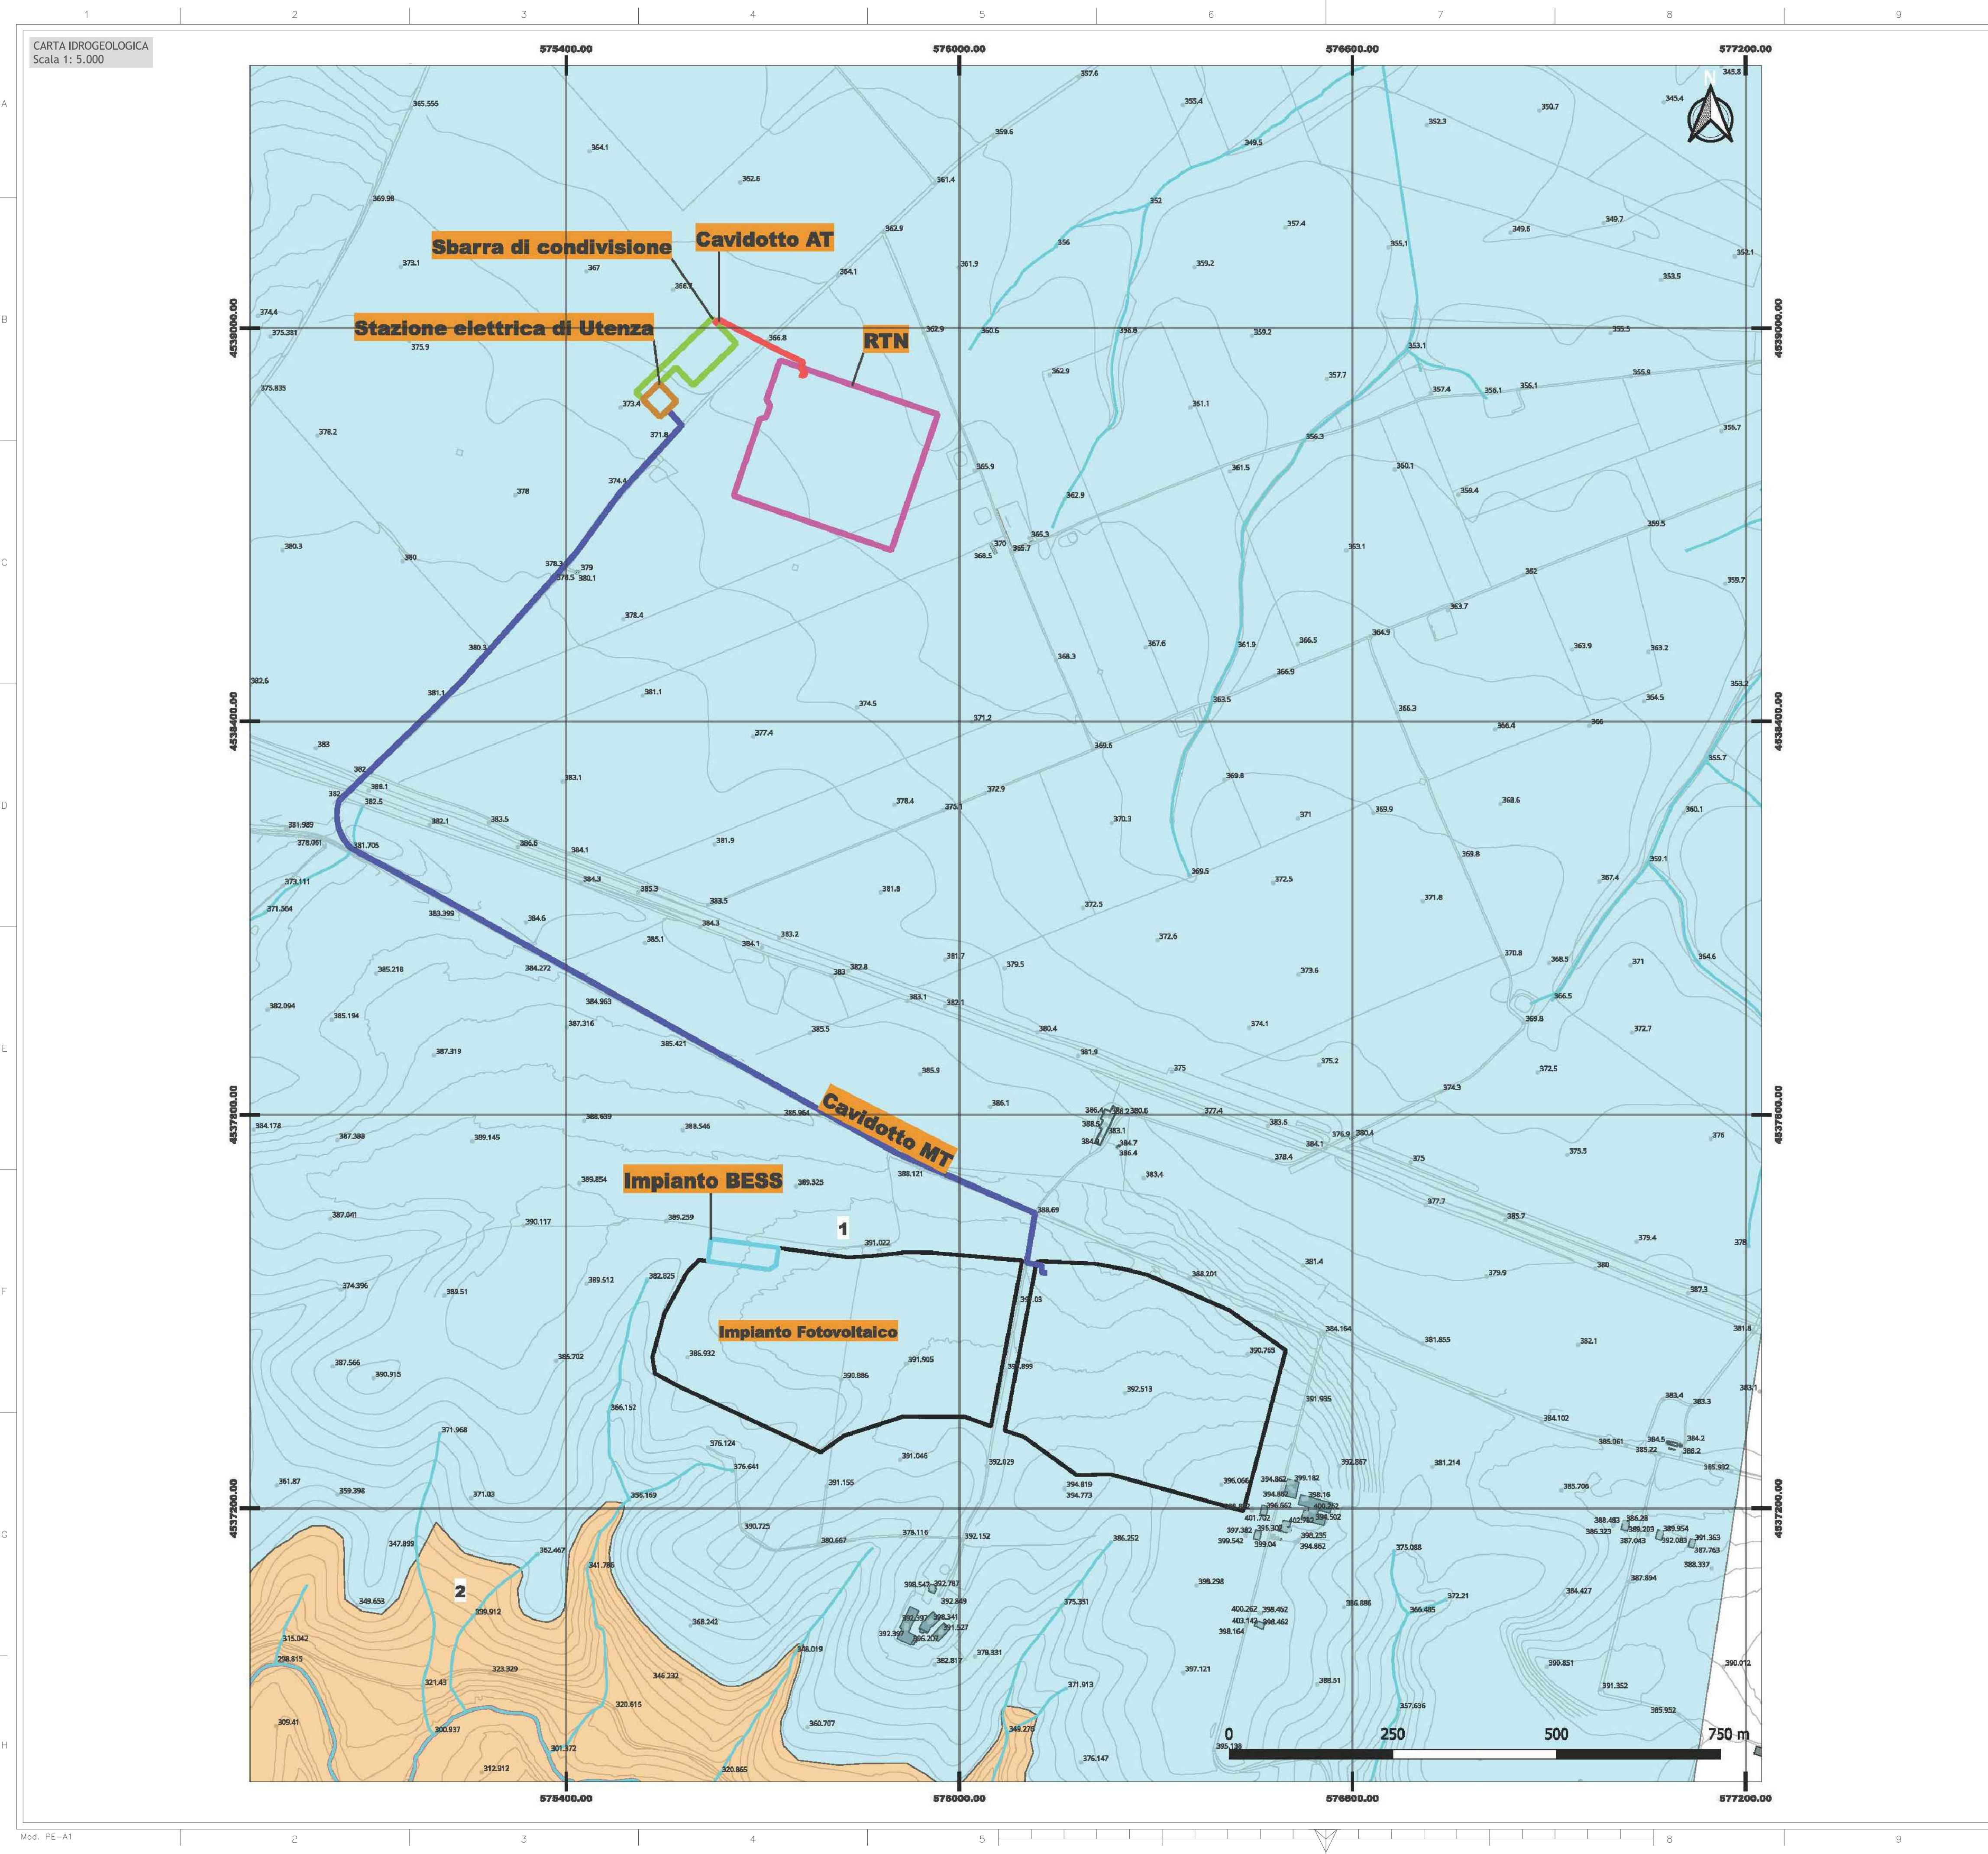

LEGENDA

CARTA IDROGEOLOGICA

Complessi idrogeologici individuati

1

Complesso Conglomeratico

Depositi ghiaiosi eterometrici immersi in matrice sabbioso-limosa con clasti subarrotolati di dimensioni comprese fra 1 e 5-6 cm, talora con intercalazioni di lenti di materiale argilloso-siltoso e sabbie giallastre.
Permeabilità medio alta per porosità.

2

Complesso dei Travertini

Travertini e incrostazioni travertinose
Permeabilità medio alta per porosità e fratturazione.

Impianto di Venosa

Cavidotto AT

Cavidotto MT

Impianto BESS

RTN

Sbarra di condivisione

Stazione elettrica di Utenza

Impianto fotovoltaico

Regione Basilicata
Provincia di Potenza
Comune di Venosa
Comune di Montemilone

Impianto FV “VENOSA”
*Potenza DC di impianto 19,991 MWp - potenza AC di immissione in RTN 17,956 MWp
Integrato con l'Agricoltura
con annesso sistema di accumulo di energia a batterie
Potenza 10,00 MW*

Titolo

CARTA IDROGEOLOGICA

Scala	Formato Stampa	Numero documento
1:5.000	A1	
	Foglio	Commissa
	1 di 1	223604

Fase	Tipo doc.	Progr. doc.	Rev.
D	D	0149	00

Committente

SINERGIA GP22
SINERGIA GP22 S.R.L.
CENTRO DIREZIONALE, IS. G1, SCC, INT S8
80143 NAPOLI
PEC: sinergia_gp22@pec.it
Rappresentante, Sviluppatore e Coordinatore: *ing. Filippo Mercorio*

Progettazione

PROGETTO ENERGIA S.R.L.
Via Cardito, 202 | 83031 (Aviano Ispiro) (AV)
Tel. +39 0825 891313
www.progettoenergia.biz - info@progettoenergia.biz
SERVIZI DI INGEGNERIA INTEGRATI
INTEGRATED ENGINEERING SERVICES

PROGETTO DEFINITIVO

Elaborato

A.12.a.10.

Geologo

Sul presente elaborato sussiste il DIRITTO di PROPRIETA'. Qualsiasi utilizzo non preventivamente autorizzato sarà perseguito ai sensi della normativa vigente.							
Rev.	Data	Descrizione revisione	Redatto	Controllato	Approvato		
00	23.06.2023	EMISSIONE PER AUTORIZZAZIONE	A. PETRICIONE	A. PETRICIONE	M. LO RUSSO		