



BY-PASS PEDONALE E CARRABILE
SEZIONE TIPO DI INTRADOSSO

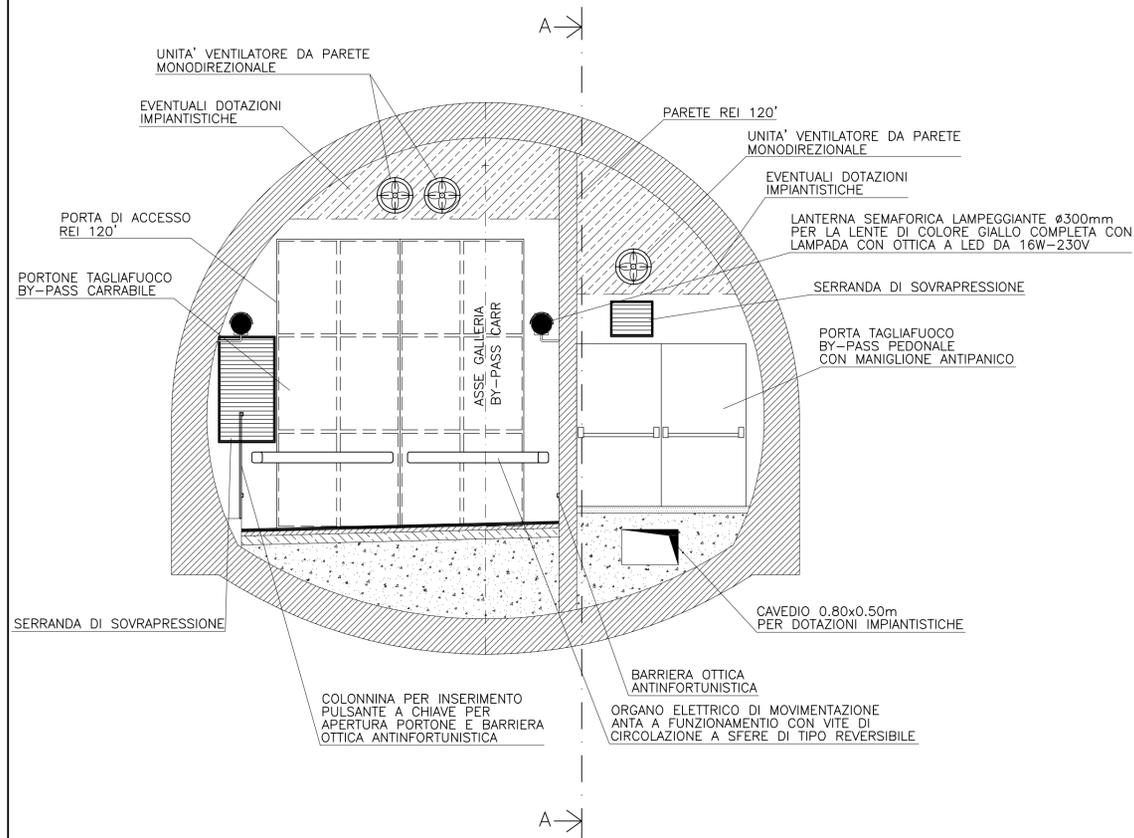

SEZIONE A-A

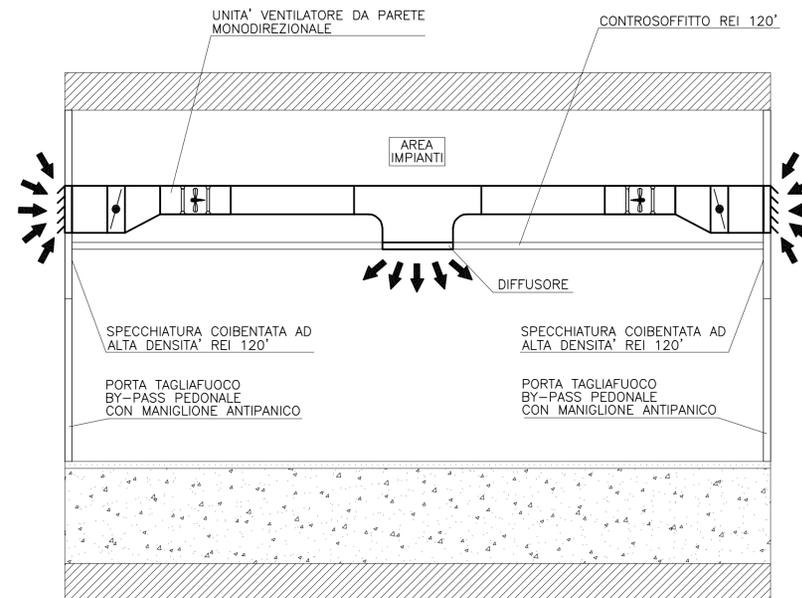


NOTE:


BY-PASS CARRABILE: N°2+2 VENTILATORI DA 2000mc/h - P=150Pa
BY-PASS PEDONALE: N°1+1 VENTILATORI DA 1000mc/h - P=150Pa
DIFFUSORI NEI FILTRI BY-PASS CARRABILE: N°4 600x600mm - Q=1000mc/h
DIFFUSORI NEI FILTRI BY-PASS PEDONALE: N°2 600x600mm - Q=500mc/h
GRIGLIE DI SOVRAPRESSIONE BY-PASS CARRABILE: DIM. UTILI 1.20x1.00m
E SERRANDA DI SOVRAPRESSIONE TAGLIAFUOCO MOTORIZZATA
E REGOLATORE A COMANDO DI PRESSOSTATO DIFFERENZIALE
GRIGLIE DI SOVRAPRESSIONE BY-PASS PEDONALE: DIM. UTILI 0.60x0.50m
E SERRANDA DI SOVRAPRESSIONE TAGLIAFUOCO MOTORIZZATA
E REGOLATORE A COMANDO DI PRESSOSTATO DIFFERENZIALE



SCHEMA TIPICO DI REGOLAZIONE
PRESSOSTATO-SERRANDA

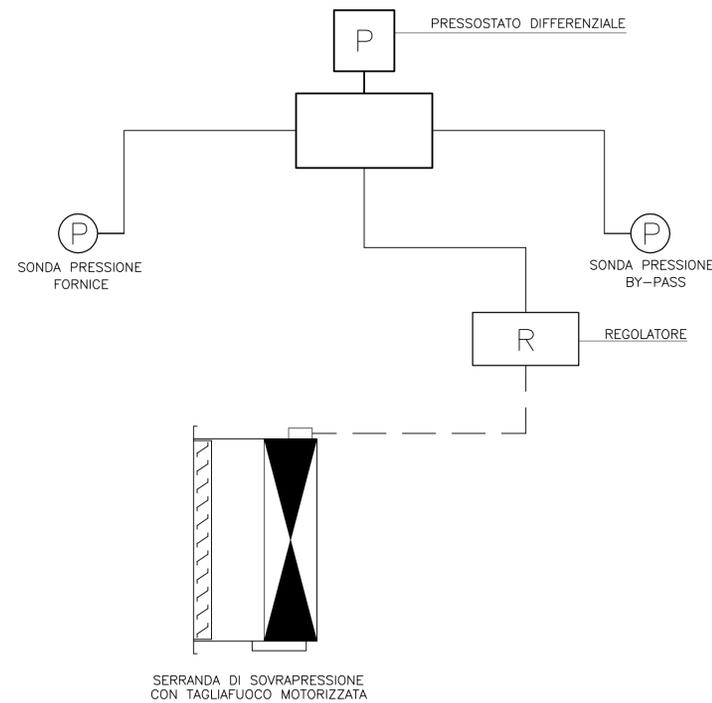

PARTICOLARE DI INSTALLAZIONE
DEI VENTILATORI DI BY-PASS

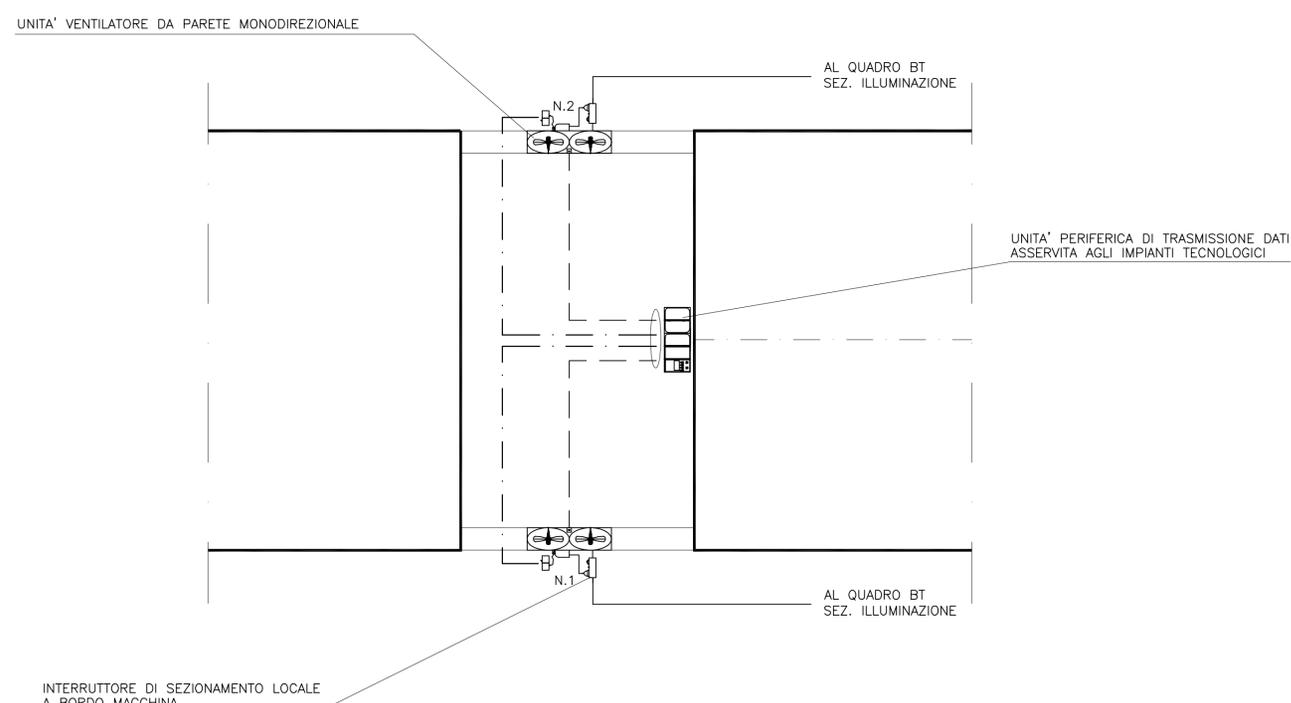

CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENICO-NORD EUROPA
ITINERARIO AGRIGENTO -CALTANISSETTA-A19
S.S. N° 640 "DI PORTO EMPEDOCLE"
AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA CAT. B DEL D.M. 5.11.2001
Dal km 44+400 allo svincolo con l'A19

PROGETTO DEFINITIVO

GRUPPO DI PROGETTAZIONE		I RESPONSABILI DI PROGETTO	
ATI: TECHNITAL s.p.a. (mandataria) S.I.S. Studio di Ingegneria Stradale s.r.l. DELTA Ingegneria s.r.l. INFRATEC s.r.l Consulting Engineering PROGIN s.p.a.		Dott. Ing. M. Raccosta Ordine Ing. Verona n° A1665 Prof. Ing. A. Bevilacqua Ordine Ing. Palermo n° 4058 Dott. Ing. M. Carino Ordine Ing. Agrigento n° A628 Dott. Ing. N. Traccoli Ordine Ing. Potenza n° 836 Dott. Ing. S. Esposito Ordine Ing. Roma n° 20837	
VISTO-IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		VISTO-IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGETTAZIONE	
Dott. Ing. Massimiliano Fidenzi		Dott. Ing. Antonio Valente	
DATA		DATA	
PROTOCOLLO		PROTOCOLLO	

IMPIANTI ELETTRICI DI ILLUMINAZIONE, VENTILAZIONE E TELECONTROLLO
IMPIANTI DI GALLERIA
SCHEMA FUNZIONALE DEL SISTEMA DI AERAZIONE INTERNA AI
FILTRI DI BY-PASS PEDONALI DELLA GALLERIA CALTANISSETTA

CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	FOGLIO	SCALA:
L0407B D 0501	L0407B_D_0501_T01_IM06_IMP_SH27.DWG	A	01 di 01	-
D				
C				
B				
A	EMISSIONE			
REV.	DESCRIZIONE	DATA	VERIFICATO RESP. TECNICO	APPROVATO RESP. D'ITERARIO
			L. Carrarini	F. Arciuli
				C. Marro