


NOTE
 PER CORRETTA DOCUMENTAZIONE DELL'INSTALLAZIONE A BORDO DELLA TORRE DI GENERAZIONE E' NECESSARIO INDICARE:
 - LA POTENZA DEL TRASFORMATORE CON VENTILAZIONE FORZATA (ONAF)
 - LA POTENZA DEL TRASFORMATORE CON VENTILAZIONE NATURALE (ONAN)
 - LA POTENZA DEL TRASFORMATORE CON VENTILAZIONE FORZATA (ONAF) SOTTO CARICO IN FASE ESECUTIVA

- LEGENDA**
- INTERRUTTORE AT CON COMANDO MOTORIZZATO
 - SEZIONATORE MANUALE AT CON INTERLOCKO LINEE DI TERRA
 - SEZIONATORE MANUALE
 - TRASFORMATORE
 - TRASFORMATORE DI TENSIONE
 - TRASFORMATORE DI CORRENTE
 - TRASFORMATORE DI POTENZA (SOMMARIO SOTTO CARICO MOTORIZZO)
 - TRASFORMATORE SERVIZI AUSILIARI
 - GENERATORE ASINCRONO
 - FUSIBILE
 - INTERRUTTORE MF ASPORTABILE CON COMANDO MOTORIZZATO
 - INDICAZIONE CAPACITAZIONE TENDINE
 - LINEE DI MISURA A TERRA
 - INTERRUTTORE AUTOMATICO
 - CONDENSATORE DI MANOMRA
 - LAMPADINA DI SEGNALAZIONE
 - BLOCCO A CHIAVE, CHIAVE LIBERA IN APERTO
 - BLOCCO A CHIAVE, CHIAVE LIBERA IN CHIUSO
 - CONDENSATORE DI ENERGIA ATTIVA/REATTIVA ENTRATE-USCITE PER MISURE FISCALI



| | | | | | |
|--------------------|-------------|--|-------------|-----------|-------------|
| 00 | 22/05/2023 | Prima emissione | D. Sargallo | G. Altano | D. Sargallo |
| REV. | DATE | DESCRIZIONE | PREPARED | CHECKED | APPROVED |
| PROJECT: | | IMPIANTO EOLICO CALTAVUTURO ESTENSIONE | | | |
| FILE NAME: | | GRE.EEC.H.99.IT.W.14362.16.071.00 - Schema elettrico unifilare generale | | | |
| CLASSIFICATION: | FORMAT: | SCALE: | PLUT SCALE: | SHEET: | |
| PUBLIC | A0 | Various | 1:1 | 1 di 1 | |
| UTILIZATION SCOPE: | | TITLE: | | | |
| BASIC DESIGN | | Schema elettrico unifilare generale (impianto eolico + sottostazione 150/33kV) | | | |
| EGP VALIDATION | | | | | |
| VALIDATED BY: | L. Lucifano | | | | |
| VERIFIED BY: | L. Lucifano | | | | |
| COORDINATOR: | F. Modugno | | | | |
| GROUP: | | FUNCTION: | TYPE: | ESKER: | COUNTRY: |
| GRE.EEC.H.99 | | ITW143621607100 | | | |

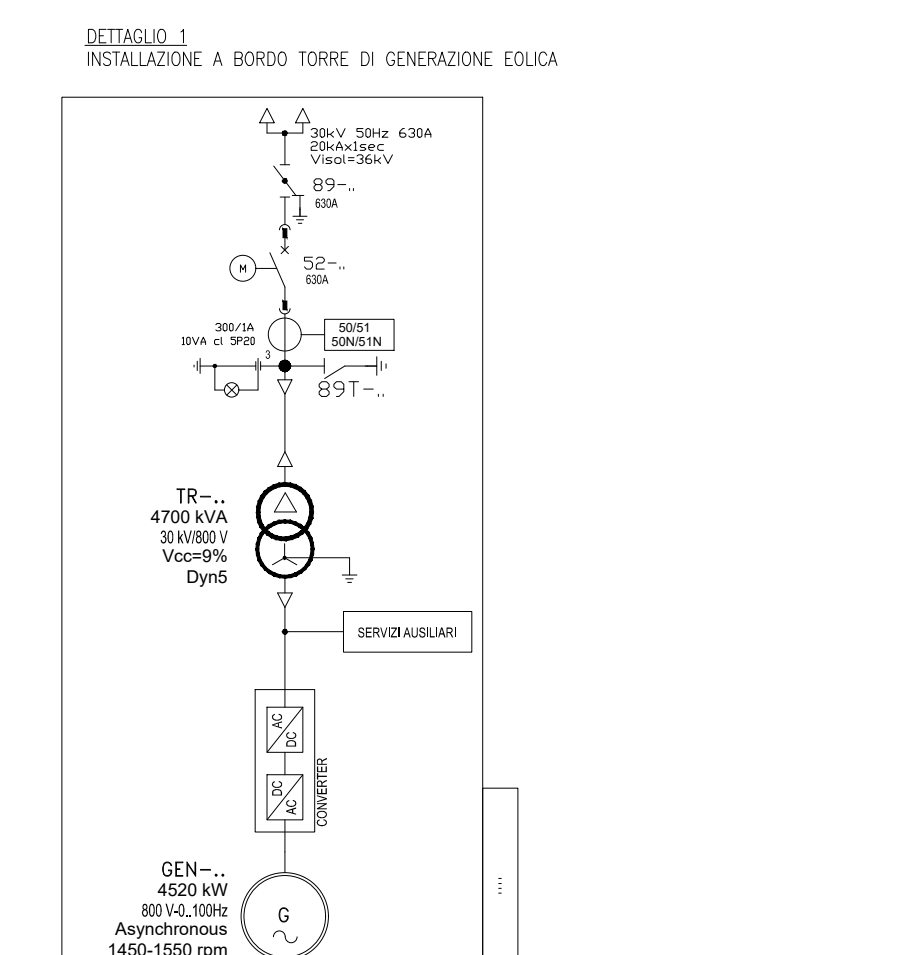