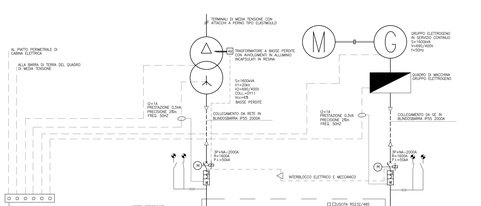
TERMINALI DI MEDIA TENSIONE CON ATTACCHI A PERNO TIPO ELASTIMOLD
TRASFORMATORE A BASSE PERDITE CON DOPPIO SECONDARIO, RAFFRED. NATURALE IN RESINA
S=1600kVA
U1=20kV
U2=400/400V
CCU=±0*11
Dy11n11
BASSE PERDITE
AL PIATTO PERIMETRALE DI CABINA ELETTRICA
AL BARRA DI TERRA DEL QUADRO DI MEDIA TENSIONE
Dz1/6
PROTEZIONE 0,5VA
CLASSE 5P20
FREQ. 50Hz
COLLEGAMENTO DA RETE IN ELASTOSBARRA IP55 2000A
Dz1/6
PROTEZIONE 0,5VA
CLASSE 5P20
FREQ. 50Hz
COLLEGAMENTO DA GE IN ELASTOSBARRA IP55 2000A
IP=MAX=2000A
Ir=1600A
P=1600kW
IP=MAX=2000A
Ir=1600A
P=1600kW
INTERBLOCCO ELETTRICO E MECCANICO
USCITA RS232/485
USCITA RS232/485
150VA
0,5 TA
1000/5/5/5A
150VA
0,5 TA
1000/5/5/5A
AL QUADRO G.E.
SBARRE GRUPPO ELETTROGENO EMERGENZA DI VENTILAZIONE
GRUPPO ELETTROGENO
N° SERIECO CONTRATTO
P=1600kW
V=400V
f=50Hz
QUADRO DI MACCHINA GRUPPO ELETTROGENO

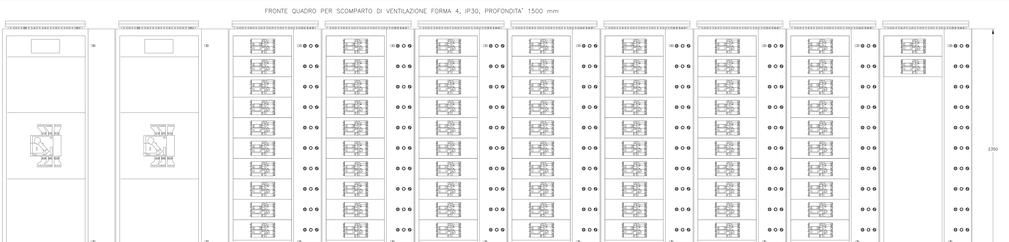
FRONTE QUADRO PER SCOMPARTO DI VENTILAZIONE FORMA 4, IP30, PROFONDITA' 1500 mm
2350
1100
1100
900
900
900
900
900
900
900

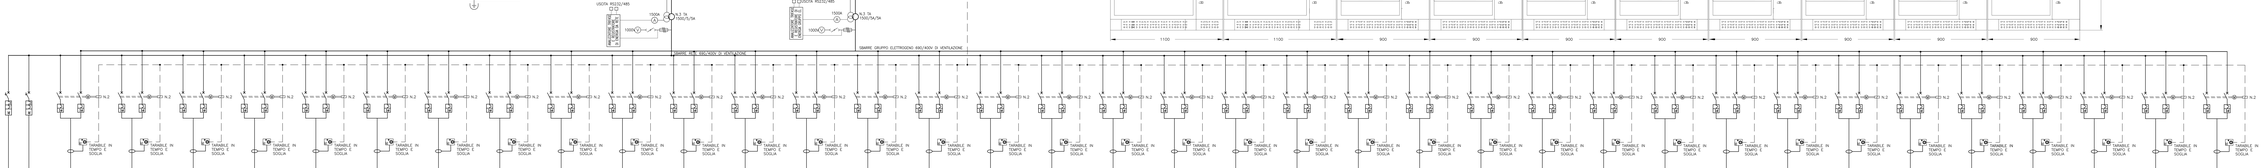
ALIMENTAZIONE
ALIMENTAZIONE
TARAMELLE IN TEMPO E SOGLIA
AC4 3P=65A

| | | |