PIANTA PIANO TERRA – QUOTA +93.10m – SCALA 1:100

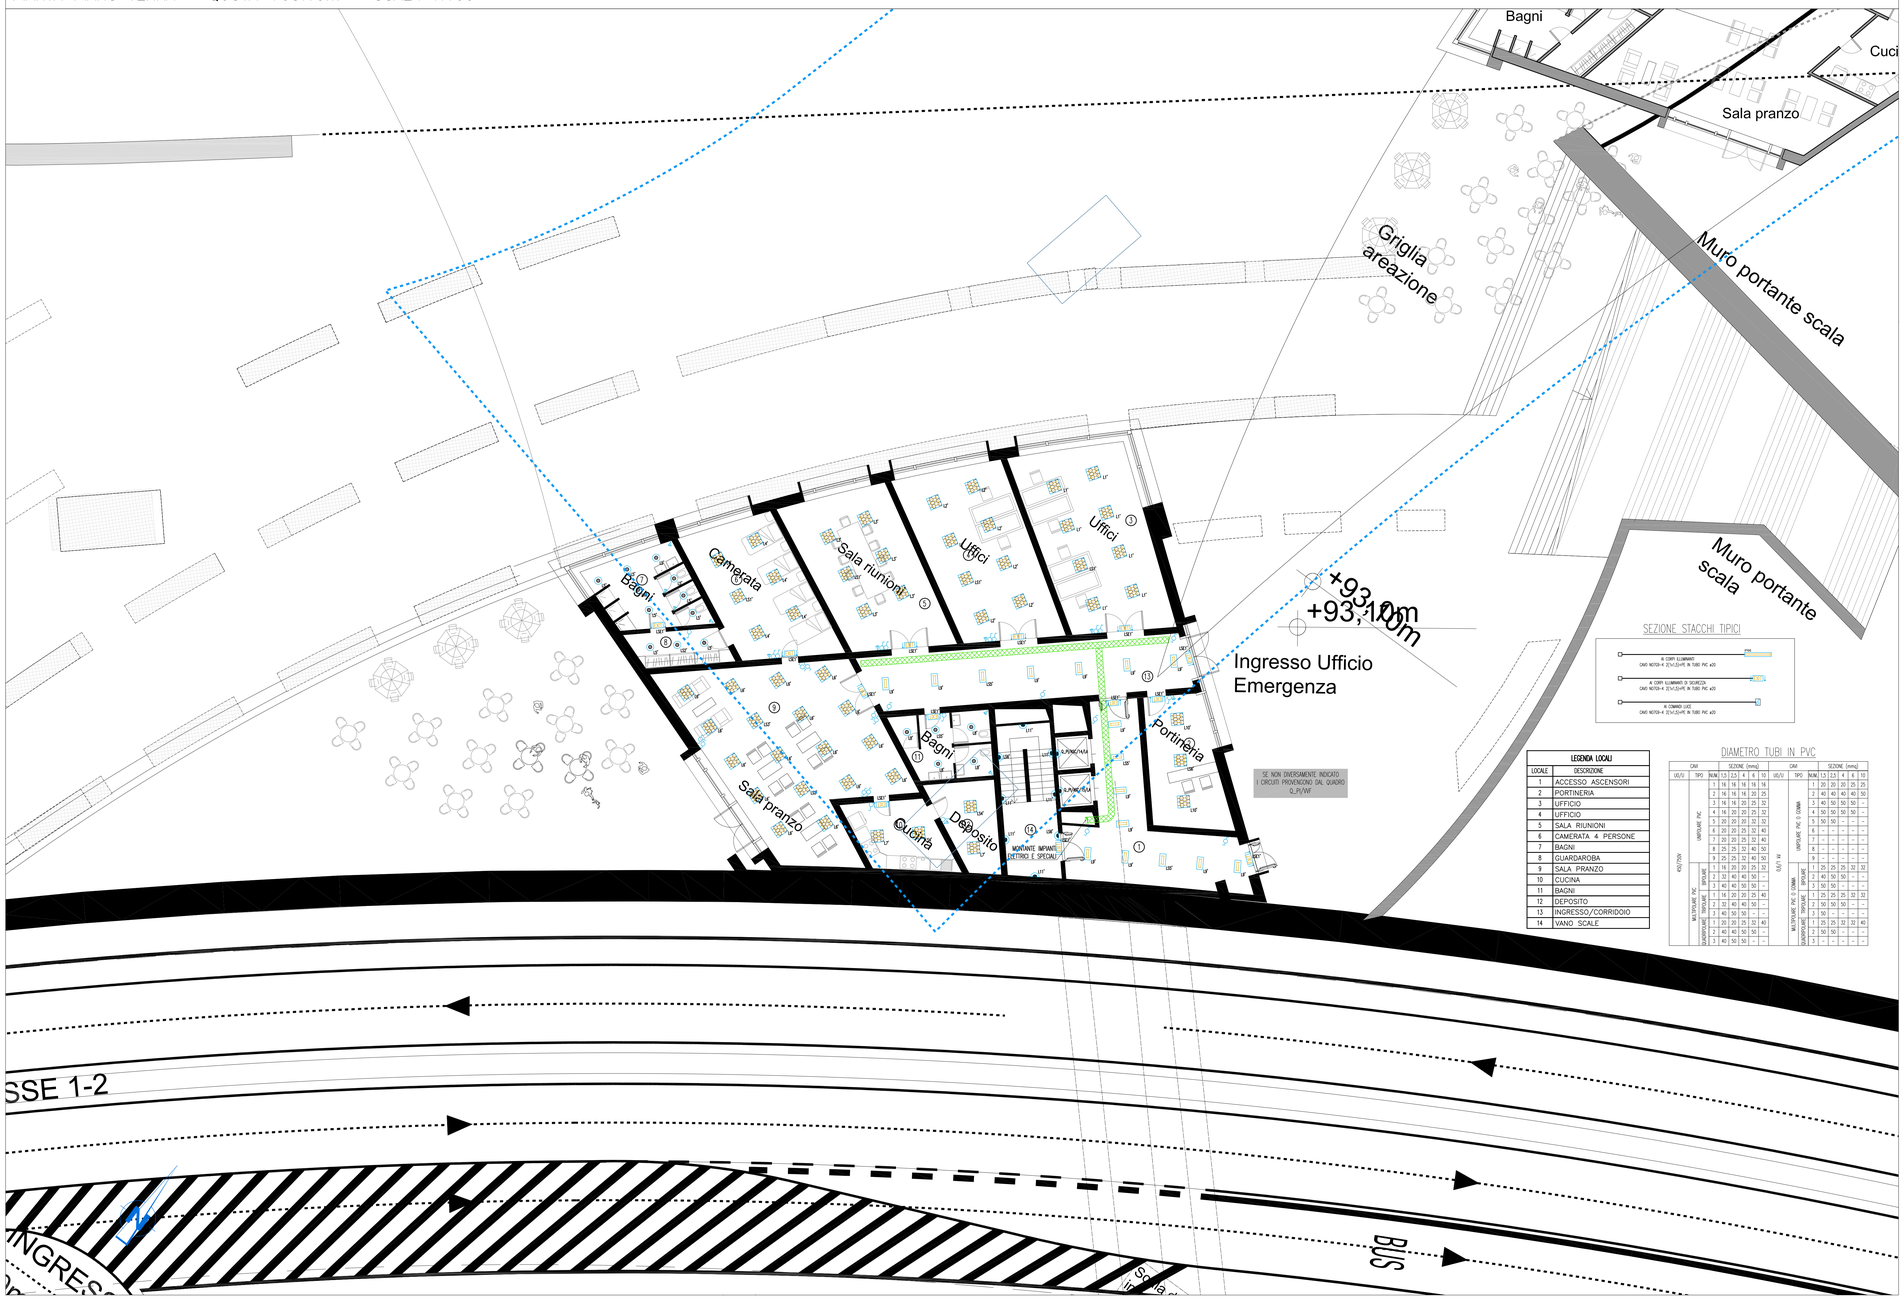

LEGENDA LOCALI	
LOCALE	DESCRIZIONE
1	ACCESSO ASCENSORI
2	PORTINERIA
3	UFFICIO
4	UFFICIO
5	SALA RIUNIONI
6	CAMERATA 4 PERSONE
7	BAGNI
8	GUARDAROBA
9	SALA PRANZO
10	CUCINA
11	BAGNI
12	DEPOSITO
13	INGRESSO/CORRIDOIO
14	VANO SCALE

DIAMETRO TUBI IN PVC

CAVI				SEZIONE (mm²)				
UD/U	TIPO		NUM	1,5	2,5	4	6	10
POSITIVI	UNIPOLARE PVC		1	16	16	16	16	16
			2	16	16	16	20	25
			3	16	16	20	25	32
			4	16	20	20	25	32
			5	20	20	20	32	32
			6	20	20	25	32	40
			7	20	20	25	32	40
			8	25	25	32	40	50
			9	25	25	32	40	50
	IN TUBO PVC	BIPOLARE	1	16	20	20	25	32
			2	32	40	40	50	–
			3	40	40	50	50	–
		TRIPOLARE	1	16	20	20	25	40
			2	32	40	40	50	–
			3	40	50	50	–	–
		QUADRIPOLARE	1	20	20	25	32	40
			2	40	40	50	50	–
			3	40	50	50	–	–

CAVI				SEZIONE (mm²)				
UD/U	TIPO		NUM	1,5	2,5	4	6	10
NEGATIVI	UNIPOLARE PVC N° 1 COMM.		1	20	20	20	25	25
			2	40	40	40	40	50
			3	40	50	50	50	–
			4	50	50	50	50	–
			5	50	50	–	–	–
			6	–	–	–	–	–
			7	–	–	–	–	–
			8	–	–	–	–	–
			9	–	–	–	–	–
	IN TUBO PVC N° 1 COMM.	BIPOLARE	1	25	25	25	32	32
			2	40	50	50	–	–
			3	50	50	–	–	–
		TRIPOLARE	1	25	25	25	32	32
			2	50	50	50	–	–
			3	50	–	–	–	–
		QUADRIPOLARE	1	25	25	32	32	40
			2	50	50	–	–	–
			3	–	–	–	–	–

NOTE GENERALI

LEGENDA SIMBOLI

SIMBOLO	DESCRIZIONE
	PASSERELLA PERFORATA IN ACCIAIO ZINCATO DIMENSIONI 300x100 mm PER DISTRIBUZIONE PRINCIPALE/SECONDARIA CON SETTO SEPARATORE TRA RETE PRIVILEGIATA E CONTINUITA' ASSOLUTA
	PLAFONIERA IP20 DA INCASSO CON CORPO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO, OTTICA SATINATA RIGATA CON 2 LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI DA 18 W E REATTORE ELETTRONICO
	PLAFONIERA IP20 DA INCASSO CON CORPO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO, OTTICA PER VIDEOTERMINALI CON 4 LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI DA 18 W E REATTORE ELETTRONICO
	CORPO ILLUMINATE IP65 PER INSTALLAZIONE A PARETE CON CORPO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO E DIFFUSORE IN VETRO TEMPERATO CON 2 LAMPADE FLUORESCENTI COMPATTE DA 18 W
	CORPO ILLUMINATE IP44 DA INCASSO CON CORPO IN LAMIERA DI ACCIAIO STAMPATO E DIFFUSORE IN VETRO SATINATO CON 2 LAMPADE FLUORESCENTI COMPATTE DA 26 W
	LUCE DI SICUREZZA CON COMPLESSO AUTONOMO DI ALIMENTAZIONE AUTONOMIA 60 MINUTI CON PITTOGRAMMA PER L'INDICAZIONE DELLE VIE DI FUGA E 1 LAMPADA DA 18 W IP65
	SENSORE DI PRESENZA E LUMINOSITA'
	DEVIATORE UNIPOLARE DA 10 A IN CUSTODIA INCASSATA A PARETE
	INTERRUTTORE UNIPOLARE DA 10 A IN CUSTODIA INCASSATA A PARETE

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO

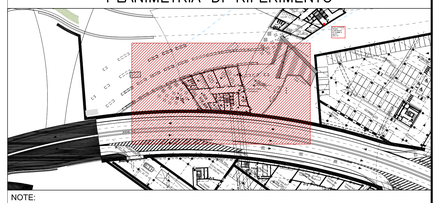

NOTE:
- BASE ARCHITETTONICA DA ELABORATO: CG4300PP8DCCD1CPR00000001B

Stretto di Messina

Concessionaria per la progettazione, realizzazione e gestione del collegamento stabile tra la Sicilia e il Continente
Organismo di Diritto pubblico
(Legge n° 1158 del 17 dicembre 1971, modificata dal D.Lgs. n° 114 del 24 aprile 2003)

EurolinK

PONTE SULLO STRETTO DI MESSINA

PROGETTO DEFINITIVO

EUROLINK S.C.p.A.
IMPREGILO S.p.A. (Mandataria)
SOCIETA' ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA S.p.A. (Mandante)
COOPERATIVA MURATORI E CEMENTISTI - C.M.C. di Ravenna Soc. Coop. a.r.l. (Mandante)
SACYR S.A.U. (Mandante)
ISHIKAWAJIMA - HARIMA HEAVY INDUSTRIES CO. Ltd. (Mandante)
A.C.I. S.C.P.A. - CONSORZIO STABILE (Mandante)

IL PROGETTISTA	IL CONTRAENTE GENERALE	STRETTO DI MESSINA	STRETTO DI MESSINA
SINA Dott. Ing. I. Barilli Ordine Ingegneri V.C.O. n° 122 EUROLINK Dott. Ing. E. Pagani Ordine Ingegneri Milano n° 15408	Project Manager (Ing. P.P. Marcheselli)	Direttore Generale e RUP Validazione (Ing. G. Fiammenghi)	Amministratore Delegato (Dott. P. Ciucci)

COLLEGAMENTI VERSANTE CALABRIA

CENTRO DIREZIONALE

CD0499_F0

IMPIANTI

IMPIANTI ELETTRICI – EDIFICIO VVF

Planimetria impianti elettrici di illuminazione al piano a quota +93,10

CODICE	SCALA:
CG0700P4PDCCDI8EL5D0000019F0	1:100

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
F0	20/06/2011	EMISSIONE FINALE	D. RE	G. LUPI	I. BARILLI

NOME DEL FILE: CD0499_F0.dwg